

2016

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

SIE du SUD ARTOIS



REPERES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel	Objectif
 Le pictogramme 'ENGAGEMENT' est un logo circulaire rouge et blanc. Le mot 'ENGAGEMENT' est écrit en arc de cercle au-dessus d'un pictogramme central qui ressemble à un œil ou à une spirale.	Identifier rapidement nos engagements clés
 Le pictogramme 'FOCUS' est un logo orange et blanc. Le mot 'FOCUS' est écrit en arc de cercle au-dessus d'un pictogramme central qui représente une loupe sur un point.	Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants
 Le pictogramme 'RESPONSABILITE' est un logo bleu et blanc. Le mot 'RESPONSABILITE' est écrit en arc de cercle au-dessus d'un pictogramme central qui représente un engrenage avec un soleil à l'intérieur.	Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et sociétale

L'édito



Veolia – Rapport annuel du délégataire 2016

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel du Délégué qui vous permet de disposer des informations relatives à la gestion de votre service de l'eau et de l'assainissement tout au long de l'année 2016.

A travers ses différentes composantes, techniques, économiques et environnementales, vous pourrez ainsi analyser la performance de votre service, pour lequel nos équipes se mobilisent au quotidien.

Nos responsables locaux sont à votre disposition pour venir vous présenter ce bilan annuel, à vous-même ainsi qu'à vos équipes.

Les services publics de l'eau et de l'assainissement sont en profonde mutation. La loi NOTRe devrait diviser par 10 le nombre d'entités organisatrices d'ici à 2020. Dans le même temps, celles-ci vont concentrer de nouvelles compétences telles que la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), la biodiversité, la défense-incendie, l'assainissement par temps de pluie...

Les femmes et les hommes de Veolia Eau France sont résolument engagés à vos côtés pour faire face à ces nouveaux défis. La qualité du service rendu et les solutions apportées pour répondre à ces enjeux comme la plateforme d'hypervision Waternamics ou notre accompagnement des collectivités impactées par les inondations de juin 2016 apportent un meilleur service à l'ensemble des habitants et participent à l'attractivité des territoires.

Veolia Eau France poursuit également ses efforts pour mieux répondre à vos attentes en termes de proximité.

Des centres régionaux ont été mis en place pour ancrer nos compétences au cœur des territoires. Cet ancrage garantit qualité et réactivité pour votre service. De nouveaux projets pilotes visant à renforcer encore cette proximité ont été déployés en 2016, avec la préfiguration d'organisations opérationnelles plus autonomes à l'échelle des territoires.

Par ailleurs, et au-delà d'enjeux de plus en plus partagés par l'ensemble des acteurs, comme la nécessité de faire face au vieillissement des réseaux ou, demain, à la question des perturbateurs endocriniens, le cumul de nouvelles exigences réglementaires a un impact fort sur la gestion des services. L'interdiction des coupures d'eau pour impayé pour les résidences principales, la systématisation des dégrèvements pour fuite, les obligations renforcées de repérages avant chantier sur les réseaux, la gestion du risque amiante avant travaux sont autant de sujets qui obligent à adapter les savoir-faire tout en impactant l'économie des services. Les solutions les plus adaptées à chaque situation doivent être alors déterminées localement.

Nous vous remercions de faire confiance aux femmes et aux hommes de Veolia Eau France pour le service de vos concitoyens. Ils ont à cœur de mettre la transparence, la qualité et l'innovation au centre des missions que vous leur confiez.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Frédéric Van Heems
Directeur Général de Veolia Eau France

Sommaire

1. L'ESSENTIEL DE L'ANNEE	9
1.1. Présentation du Contrat.....	10
1.2. L'essentiel de l'année 2016.....	13
1.3. Les indicateurs réglementaires 2016	14
1.4. Autres chiffres clés de l'année 2016	15
1.5. Le prix du service public de l'eau	17
2. LES CLIENTS DE VOTRE SERVICE ET LEUR CONSOMMATION	19
2.1. Les abonnés du service	20
2.2. La satisfaction des clients.....	21
2.3. Données économiques.....	22
3. UNE ORGANISATION DE VEOLIA AU SERVICE DES CLIENTS	25
3.1. Un dispositif au service des clients	26
3.2. Présentation du Centre.....	29
3.3. Les équipes et moyens au service du territoire.....	32
3.4. Veolia, acteur local du territoire	37
4. LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE.....	39
4.1. L'inventaire des biens	40
4.2. Les indicateurs de suivi du patrimoine	44
4.3. Gestion du patrimoine	46
5. LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITE OPERATIONNELLE POUR VOTRE SERVICE	51
5.1. La qualité de l'eau	52
5.2. La maîtrise des prélèvements sur la ressource, volumes et rendement du réseau	59
5.3. La maintenance du patrimoine	65
5.4. L'efficacité environnementale	67
5.5. Propositions d'amélioration du patrimoine.....	70
6. LE RAPPORT FINANCIER DU SERVICE	71
6.1. Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)	72
6.2. Situation des biens	75
6.3. Les investissements et le renouvellement.....	76
6.4. Les engagements à incidence financière	77
7. ANNEXES	81
7.1. La facture 120 m ³	82
7.2. Attestations d'assurances	96
7.3. Données clientèle par commune	97
7.4. Le synoptique du réseau	101
7.5. Le bilan énergétique du patrimoine.....	102
7.6. L'empreinte environnementale	105
7.7. Annexes financières	106
7.8. Actualité réglementaire 2016	115
7.9. Glossaire.....	122
7.10. Autres annexes.....	128



1. L'essentiel de l'année

1.1. Présentation du Contrat

SIE du SUD ARTOIS

Chiffres clés



16 644

Nombre d'habitants desservis



7 049

Nombre d'abonnés
(clients)



11

Nombre d'installations de
production



6

Nombre de réservoirs



226

Longueur de réseau
(km)



100,0

Taux de conformité
microbiologique (%)



86,2

Rendement de réseau (%)



108

Consommation moyenne (l/hab/j)

Données clés

◆ Déléataire	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
◆ Périmètre du service	ABLAINZEVILLE, ACHIET LE GRAND, ACHIET LE PETIT, AVESNES LES BAPAUME, BANCOURT, BAPAUME, BARASTRE, BEAULENCOURT, BEAUMETZ LES CAMBRAI, BEHAGNIES, BEUGNATRE, BIEFVILLERS LES BAPAUME, BIHUCOURT, CHERISY, COURCELLES LE COMTE, CROISILLES, ECOUST SAINT MEIN, ERVILLERS, FAVREUIL, FONCQUEVILLERS, HAMELINCOURT, HAPLINCOURT, HEBUTERNE, LAGNICOURT MARCEL, LE SARS, LE TRANSLOY, LEBUCQUIERE, LIGNY THILLOY, MORCHIES, MORY, MOYENNEVILLE, RIENCOURT LES BAPAUME, SAILLY AU BOIS, SAPIGNIES, VELU, VILLERS AU FLOS, WARLENCOURT EAUCOURT
◆ Numéro du contrat	G171E
◆ Nature du contrat	Affermage
◆ Prestations du contrat	Compteurs eau froide, Distribution, Elévation, Gestion clientèle, Production, Branchements
◆ Date de début du contrat	14/02/2007
◆ Date de fin du contrat	31/12/2026
◆ Les engagements vis-à-vis des tiers	

En tant que déléataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements d'échanges d'eau avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous).

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
vente	ABLAINZEVILLE	Vente d'eau à la commune d'Ablainzeville
vente	SIDEP du Crinchon-Cojeul	Vente d'eau au SIDEP du Crinchon-Cojeul

💧 Liste des avenants

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
8	01/01/2017	Intégration des communes de Bucquoy, Metz en Couture, Rocquigny
7	01/01/2016	Intégration des communes de Chérisy et Hébuterne au 01/01/2016
6	01/07/2014	DT DICT et warsmann
5	01/01/2014	Intégration de 3 nouvelles Communes (Ecoust Saint Mein, Foncquevilliers et Saily au Bois)
4	22/02/2013	Intégration de trois nouvelles communes (Beaumetz-les-Cambrai, Vélou et Lebuquières). Réhabilitation du réservoir de Beaumetz-les-Cambrai, prolongation de la durée de 5 ans.
3	13/11/2012	Intégration de trois nouvelles communes : Lagnicourt-Marcel, Morchies et Beugnatre
2	01/01/2012	Adhésion de la Commune d'Ablainzeville
1	30/12/2010	Adhésion des Communes de Barastre, Croisilles et Haplincourt

1.2. L'essentiel de l'année 2016

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

L'ESSENTIEL DE L'ANNEE 2016

Le nombre total de clients est de 7049, en hausse de 6.3 % à l'année 2015.

Le volume total consommé est de 716206 m³, en hausse de 3.1 par rapport à l'année 2015.

Le volume total produit est de 864349 m³ en hausse de 4.2% par rapport à l'année 2015

Rappel sur la situation du service d'eau potable

Par une bonne gestion de la ressource, nous avons pu maintenir et ajuster un niveau de production permettant de répondre aux besoins des populations, de l'agriculture, et de l'industrie locale.

Le rendement de réseau est en baisse de 5.6 % à **86.2 %**(supérieur aux moyennes départementales) grâce au bon suivi des volumes journalier par Bilan Lerne ainsi qu'aux campagnes systématiques de recherche de fuites complétées par la réparation rapide des fuites détectées.

Qualité de l'eau distribuée

L'analyseur de chlore en continu relié au système de télégestion « Lerne » permet d'assurer le suivi en permanence du taux de chlore afin de garantir une qualité d'eau 24h/24h. Cette année Veolia Eau est conforme à 100% pour les paramètres bactériologiques et à 86.44 % pour les paramètres physico-chimiques. Voir le détail des non conformités page 56

Nous avons supprimés 22 branchements plomb

La conduite rue de Beaumetz à LEBUCQUIERE est à renouveler, réseau fragile posé par endroit sur un support métallique tyoe fer U

1.3. Les indicateurs réglementaires 2016

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES		PRODUCTEUR	VALEUR 2016
[D101.0]	Nombre d'habitants desservis total (estimation)	Collectivité (2)	16 644
[D102.0]	Prix du service de l'eau au m ³ TTC	Délégataire	2,58 €/m ³
[D151.0]	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	Délégataire	1 j
INDICATEURS DE PERFORMANCE		PRODUCTEUR	VALEUR 2016
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques	ARS (1)	100,0 %
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques	ARS (1)	86,4 %
[P103.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité et Délégataire (2)	70
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution	Délégataire	86,2 %
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés	Délégataire	2,15 m ³ /jour/km
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau	Délégataire	1,64 m ³ /jour/km
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité (2)	0,04 %
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	Collectivité (1)	60 %
[P109.0]	Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	3
[P109.0]	Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	232
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	Délégataire	0,99 u/1000 abonnés
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	Délégataire	100,00 %
[P153.2]	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Collectivité	A la charge de la collectivité
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	Délégataire	1,30 %
[P155.1]	Taux de réclamations	Délégataire	0,28 u/1000 abonnés

(1) La donnée indiquée est celle du système d'information du délégataire

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL

1.4. Autres chiffres clés de l'année 2016

L'EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION	PRODUCTEUR	VALEUR 2016
Volume prélevé	Délegataire	865 670 m ³
Volume produit (C)	Délegataire	864 349 m ³
Volume acheté à d'autres services d'eau potable (D)	Délegataire	8 596 m ³
Volume mis en distribution (m ³)	Délegataire	836 557 m ³
Volume de service du réseau	Délegataire	37 140 m ³
Volume consommé autorisé année entière (A)	Délegataire	716 206 m ³
Nombre de fuites réparées	Délegataire	121
LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE	PRODUCTEUR	VALEUR 2016
Nombre d'installations de production	Délegataire	11
Capacité totale de production	Délegataire	5 840 m ³ /j
Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau	Délegataire	6
Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau	Délegataire	3 580 m ³
Longueur de réseau	Délegataire	226 km
Longueur de canalisation de distribution (hors branchements)	Collectivité (2)	200 km
Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire	Délegataire	0 ml
Nombre de branchements	Délegataire	4 221
Nombre de branchements en plomb	Délegataire	0
Nombre de branchements en plomb supprimés	Délegataire	22
Nombre de branchements neufs	Délegataire	21
Nombre de compteurs	Délegataire	7 260
Nombre de compteurs remplacés	Délegataire	670
LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATION D'EAU	PRODUCTEUR	VALEUR 2016
Nombre de communes	Délegataire	37
Nombre total d'abonnés (clients)	Délegataire	7 049
- Abonnés domestiques	Délegataire	7 041
- Abonnés non domestiques	Délegataire	6
- Abonnés autres services d'eau potable	Délegataire	2
Volume vendu	Délegataire	698 014 m ³
- Volume vendu aux abonnés domestiques	Délegataire	661 092 m ³
- Volume vendu aux abonnés non domestiques	Délegataire	534 m ³
- Volume vendu à d'autres services d'eau potable (B)	Délegataire	36 388 m ³
Consommation moyenne	Délegataire	108 l/hab/j
Consommation individuelle unitaire	Délegataire	85 m ³ /abo/an

(1) La donnée indiquée est celle du système d'information du délégataire

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

LA SATISFACTION DES CLIENTS ET L'ACCES A L'EAU	PRODUCTEUR	VALEUR 2016
Existence d'une mesure de satisfaction clientèle	Déléataire	Mesure statistique d'entreprise
Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Déléataire	89 %
Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Déléataire	Non
Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement	Déléataire	Oui
LES CERTIFICATS	PRODUCTEUR	VALEUR 2016
Certifications ISO 9001, 14001, 50001	Déléataire	En vigueur
Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité	Déléataire	Oui

1.5. Le prix du service public de l'eau

LA GOUVERNANCE DU SERVICE : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

Le contrat précise les rôles et responsabilités de l'autorité publique et de l'opérateur, les obligations de résultats, les objectifs de performance à atteindre et le prix du service ainsi que son évolution sur la durée du contrat.

Dans ce cadre, la gouvernance du service public de l'eau repose sur deux parties prenantes clés :

- ◆ L'autorité organisatrice : la collectivité locale fixe le niveau d'ambition pour le service public, définit les objectifs de performance à atteindre et contrôle l'opérateur,
- ◆ L'opérateur : Veolia gère le service, assure l'amélioration continue de la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa mission de contrôle.

Veolia respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des outils et des pratiques permettant à chacun d'exercer pleinement son rôle.


LA FACTURE 120 M³

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. Elle représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de BAPAUME l'évolution du prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors assainissement) par m³ [D102.0] pour 120 m³, au tarif en vigueur au 1^{er} janvier, est la suivante :

BAPAUME Prix du service de l'eau potable	Volume	Prix Au 01/01/2017	Montant Au 01/01/2016	Montant Au 01/01/2017	N/N-1
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics			46,56	46,56	0,00%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
Total € HT			289,63	293,56	1,36%
TVA			15,93	16,15	1,38%
Total TTC			305,56	309,71	1,36%
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			2,55	2,58	1,18%

Les factures type sont présentées en annexe.

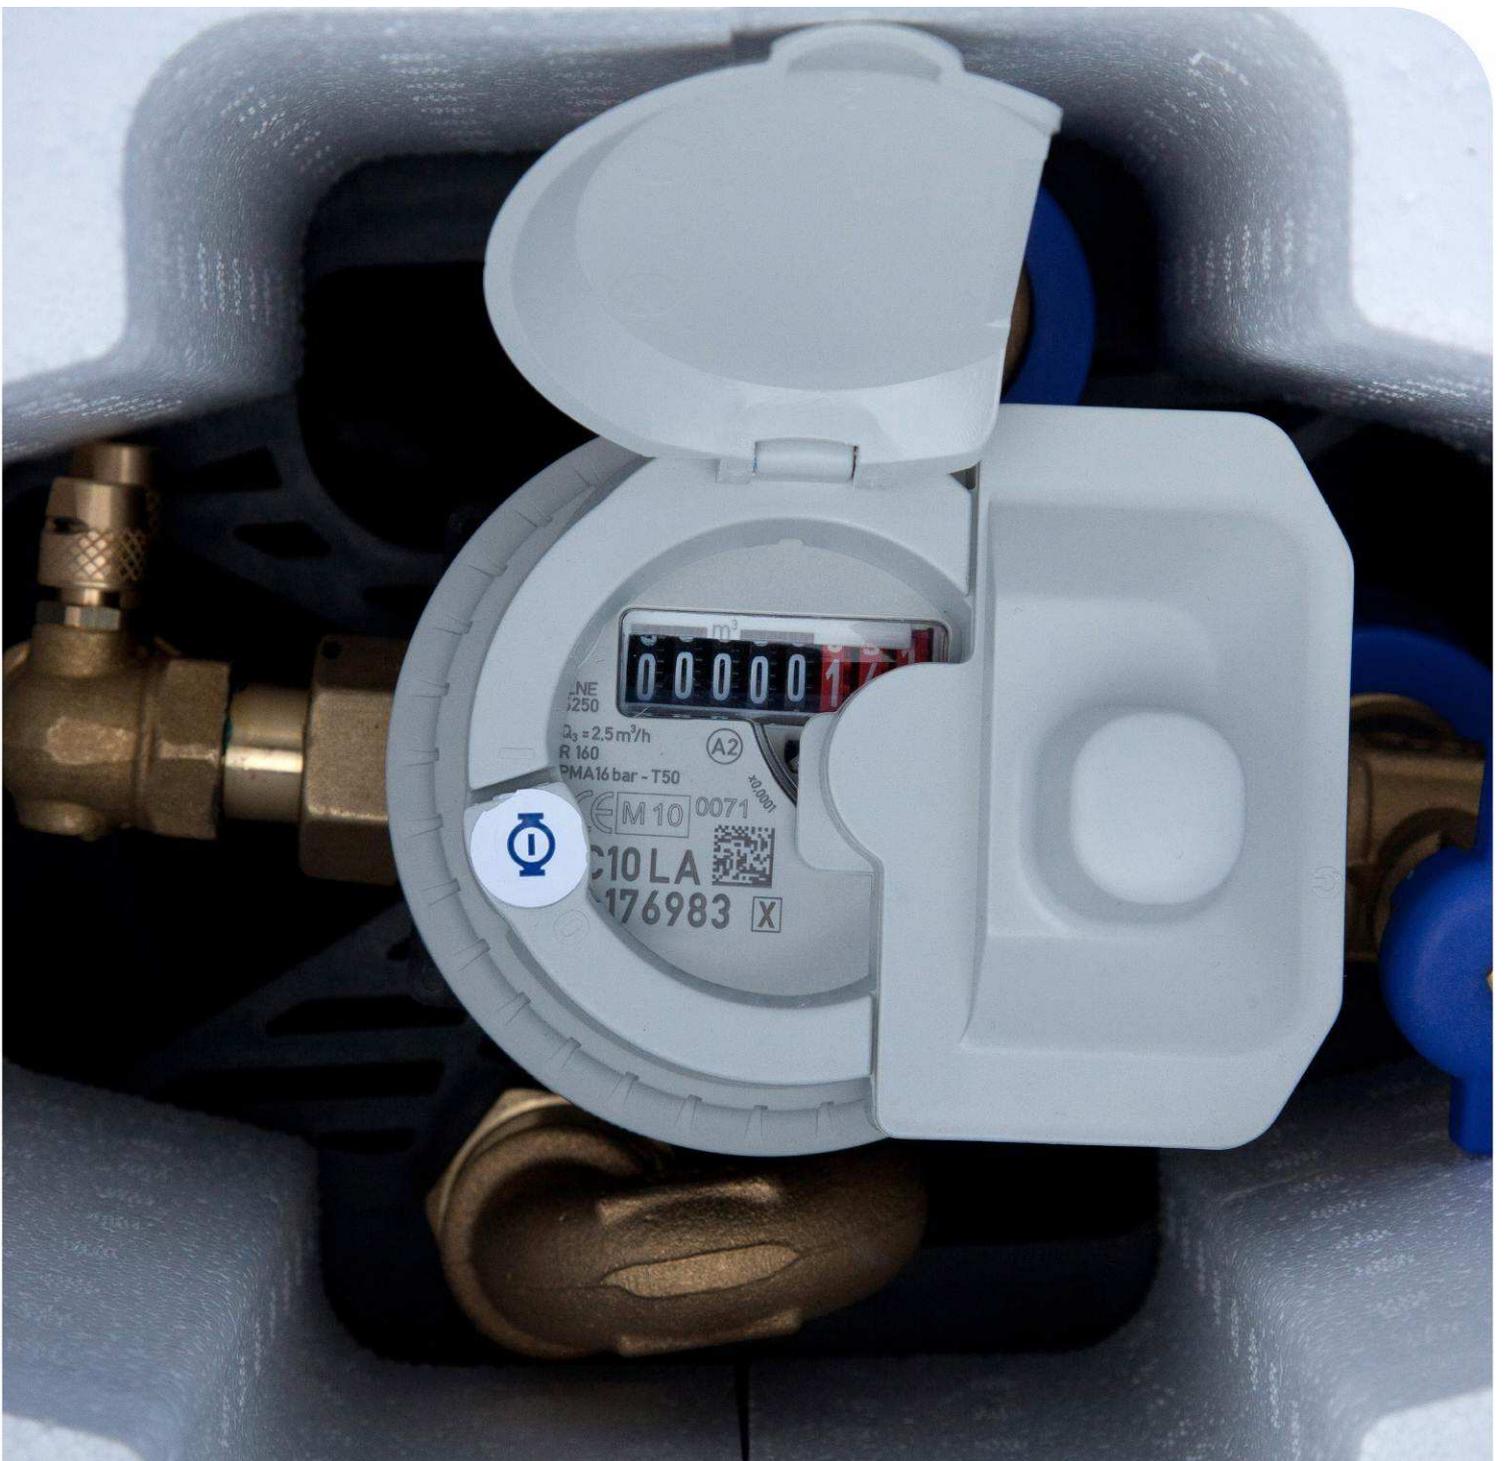

2. Les clients de votre service et leur consommation

2.1. Les abonnés du service

Le nombre d'abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens de l'arrêté du 2 mai 2007, et le nombre d'habitants desservis [D101.0] figurent au tableau suivant :

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre total d'abonnés (clients)	5 227	6 044	6 594	6 630	7 049	6,3%
domestiques ou assimilés	5 223	6 038	6 587	6 623	7 041	6,3%
autres que domestiques	3	5	6	6	6	0,0%
autres services d'eau potable	1	1	1	1	2	100,0%
Volume vendu selon le décret (m3)	624 782	618 252	734 365	716 476	698 014	-2,6%
Nombre total d'habitants desservis (estimation)	13 332	15 653	15 663	15 731	16 644	5,8%

→ Les principaux indicateurs de la gestion clientèle

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	883	1 066	1 129	765	1 285	68,0%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	417	721	838	608	850	39,8%
Taux de clients mensualisés	25,3 %	24,8 %	27,8 %	30,1 %	33,1 %	10,0%
Taux de clients prélevés hors mensualisation	21,9 %	19,6 %	18,9 %	18,8 %	19,2 %	2,1%
Taux de mutation	8,1 %	12,2 %	13,0 %	9,4 %	12,3 %	30,9%

2.2. La satisfaction des clients

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, Veolia réalise régulièrement un baromètre de satisfaction.

Ce baromètre porte à la fois sur :

- ◆ la qualité de l'eau ;
- ◆ la qualité de la relation avec l'abonné : accueil par les conseillers du Centre d'appel, par ceux de l'accueil de proximité,... ;
- ◆ la qualité de l'information adressée aux abonnés.

Les résultats représentatifs de votre service en décembre 2016 sont :

	2016
Satisfaction globale	89
La continuité de service	95
La qualité de l'eau distribuée	79
Le niveau de prix facturé	54
La qualité du service client offert aux abonnés	86
Le traitement des nouveaux abonnements	90
L'information délivrée aux abonnés	76



Composition de votre eau !

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une cause potentielle d'insatisfaction. Sur le site internet ou sur simple appel chaque abonné peut demander la composition de son eau.



Des indicateurs de performance permettent d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu au client.

→ Le taux de respect d'ouverture des branchements [D151.0]&[P152.1]

	2012	2013	2014	2015	2016
Taux de respect du délai d'ouverture des branchements	100,00 %				
Délai maximal d'ouverture des branchements (jours)	1	1	1	1	1
Nombre total de branchements ouverts	417	721	838	608	850
Nombre de branchements ouverts dans le délai	417	721	838	608	850

→ Le taux de réclamations écrites [P155.1]

En 2016, le taux de réclamations écrites [P155.1] pour votre service est de **0,28/ 1000 abonnés**.

2.3. Données économiques

→ *Le taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P154.0]*

Le taux d'impayés est de 1,30 %.

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année 2016 sur les factures émises au titre de l'année précédente. Le taux d'impayés correspond aux retards de paiement.

C'est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d'impayés témoigne d'une dégradation du recouvrement des factures d'eau. Une telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes sur créances irrécouvrables.

	2012	2013	2014	2015	2016
Taux d'impayés	0,84 %	1,22 %	1,17 %	0,91 %	1,30 %
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	11 241	17 210	18 602	15 437	23 258
Montant facturé N - 1 en € TTC	1 337 102	1 412 648	1 594 660	1 692 481	1 792 748

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d'eau dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances (et alors que les fermetures pour impayés restent par exemple légales en dehors de la trêve hivernale dans le domaine de l'énergie), les services d'eau ont désormais interdiction de recourir aux coupures d'eau en cas d'impayés et doivent procéder au recouvrement des factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de l'ensemble des acteurs de la filière (délégataires, collectivités...).

Au cas précis du service, l'indicateur impayés ci-dessus fait apparaître une détérioration par rapport à l'année précédente. Cette dégradation constatée, malgré le renforcement des actions de recouvrement mises en œuvre, traduit les difficultés structurelles auxquelles le service est aujourd'hui confronté. Ce constat doit inspirer une réflexion quant à de nouvelles mesures à même d'assurer la pérennité économique du service.

→ *Les interruptions non-programmées du service public de l'eau*

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients.

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information aux clients au moins 24h avant. En 2016, ce taux pour votre service est de 0,99/ 1000 abonnés.

	2012	2013	2014	2015	2016
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés)	4,21	2,65	4,09	3,32	0,99
Nombre d'interruptions de service	22	16	27	22	7
Nombre d'abonnés (clients)	5 227	6 044	6 594	6 630	7 049

→ *Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0]*

Assurer l'accès de tous au service public est une priorité pour votre collectivité et pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s'articulent autour de trois axes fondamentaux :

- ◆ Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation...) sont proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.
- ◆ Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées pour faciliter l'accès à l'eau.
- ◆ Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental.

En 2016, le montant des abandons de créance s'élevait à 232 €.

Le nombre de demandes d'abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent au tableau ci-après :

	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le délégataire	4	1	2	4	3
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité par le délégataire (€)	283,91	153,55	64,30	356,09	232,09
Volume vendu selon le décret (m3)	624 782	618 252	734 365	716 476	698 014

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l'indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu.

→ *Les échéanciers de paiement*

Le nombre d'échéanciers de paiement figure au tableau ci-après :

	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	399	495	677	720	738



3. Une organisation de Veolia au service des clients

3.1. Un dispositif au service des clients

VOTRE LIEU D'ACCUEIL

Les lieux d'accueil des EAUX DE L'ARTOIS



Bureau de LENS

3 rue Saint Louis
62300 LENS

Horaires d'ouverture
8h30-12h00 & 13h30-16h30



Bureau d'ARRAS

1 rue Camille Guérin
Zone Industrielle Est
62117 TILLOY-LES-MOFLAINES

Horaires d'ouverture
8h30-12h00 & 13h30-16h30



Bureau d'HENIN-BEAUMONT

246 rue de la Calypso
62110 HENIN-BEAUMONT

Horaires d'ouverture
8h00-12h00 & 13h30-16h30



Permanence de CARVIN

Rue du Marais
62220 CARVIN

Horaire d'ouverture
13h30-16h30



Permanence de BAPAUME

15 ter rue du Faubourg d'Arras
62450 BAPAUME

Horaire d'ouverture
8h30-9h00

Permanence de FREVENT

1 rue du Général de Gaulle
62270 FREVENT

Horaire d'ouverture
8h30-10h00
Sauf lundi

Permanence d'ALBERT

Rue Lamarck
80300 ALBERT

Horaire d'ouverture
Lundi 13h30-15h30 et
Vendredi 14h15-15h45



Bureau de BRUAY-LA-BUISSIÈRE

440 rue C et H Bouillez
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE

Horaires d'ouverture
8h30-11h30 & 13h30-16h15

Permanence de Douvrin

5 rue Jules Ferry
62138 DOUVRIN

Horaires d'ouverture
13h30-16h30

Permanence de Lillers

18, Rue Neuve
BP 90009 - 62192 Lillers Cedex

Horaires d'ouverture
9h30-12h00
Selon le cycle de facturation
Affichage en Mairie



Permanence de Saint Pol sur Ternoise

21, place François Mitterrand
62130 Saint Pol Sur Ternoise

Horaires d'ouverture
Lundi de 10h00-12h00

Tous nos sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER



Pour toutes les démarches en lien avec vos abonnements aux services d'eau, vous pouvez nous contacter via plusieurs canaux mis à disposition.

NOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE :

- www.eaudelartois.fr
- sur votre smartphone via nos applications iOS et Android.

NOTRE CENTRE SERVICE CLIENT, DONT LES COORDONNEES FIGURENT SUR TOUTE FACTURE

VOS URGENCES 7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24



Pour toute fuite, incident concernant la qualité de l'eau ou fait anormal touchant le réseau, un branchement, une installation de stockage ou de production d'eau, nous intervenons jour et nuit.

L'exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services.

3.2. Présentation du Centre



Frank Béchou
Directeur



Jean-Michel Bodenas
Directeur
Adjoint en charge du Développement



Philippe Duverlis
Directeur
Adjoint en charge du Littoral



Pierre Fargereau
Directeur de l'Exploitation



Valérie Adéle
Directrice Financier



Valérie Vandermersch
Responsable Ressources Humaines



Nicolas Augis
Responsable Clientèle

283 contrats de gestion déléguée

- 124 en eau (dont prestations de services) représentant 332 communes
- 159 en assainissement (dont prestations et contrats ANC) représentant 529 communes
- 488 702 clients : eau
- 418 870 usagers : assainissement
- 1 112 748 habitants desservis en eau
- 115 millions de m³ d'eau potable distribués
- 1 138 034 habitants desservis en assainissement
- 40 millions de m³ de volumes d'assiette assainissement

Gestion

- 219 réservoirs d'eau potable
- 169 unités de production d'eau dont :
 - 10 unités de déferriération
 - 9 stations de dénitrification
 - 1 station de décarbonatation
 - 1 station de traitement d'eau de surface
- 81 stations d'épuration
- 14 lagunes
- 1 757 postes de refoulement et de relèvement
- 10 736 km de conduites d'eau potable
- 6 288 km de réseaux d'assainissement
- 121 330 bouches d'égouts



Philippe Duverlie
Adjoint en charge du Littoral



Nathalie Larraliet
Directrice Collectivités Audomarois / Littoral Nord



Thierry Delobelle
Directeur Collectivités Métropole Lilloise, Douaisis & Valenciennais



- Direction Centre Régional
- ▲ Centre Service Client
- Site d'exploitation



Ludovic Ledoux
Directeur Développement Travaux



Julie Lejeune
Directrice Collectivités Artois Nord



Laurent Kosmalinski
Directeur Collectivités CUA - CALL - CAHC



Benoit Decarpigny
Directeur Collectivités Artois Sud & Cambrésis



Prisca Gaubert
Manager Nouvelles offres et tertiaire

3.3. Les équipes et moyens au service du territoire

3.3.1. UNE ORGANISATION REACTIVE

Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur expertise et garantir une haute performance de service dans le domaine de l'eau.

→ Les fonctions support : des services experts


Chaque Centre Régional de Veolia dispose de services experts dans les domaines de :

- ◆ la clientèle ;
- ◆ la maîtrise technique et l'aide à l'exploitation ;
- ◆ la qualité, la sécurité et l'environnement ;
- ◆ les ressources humaines et la formation ;
- ◆ la finance ;
- ◆ l'informatique technique et de gestion ;
- ◆ la communication ;
- ◆ la veille juridique et réglementaire.

→ L'organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain

Veolia organise ses compétences au plus près du terrain, en créant :

- ◆ une filière dédiée à la clientèle ;
- ◆ une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et assainissement.

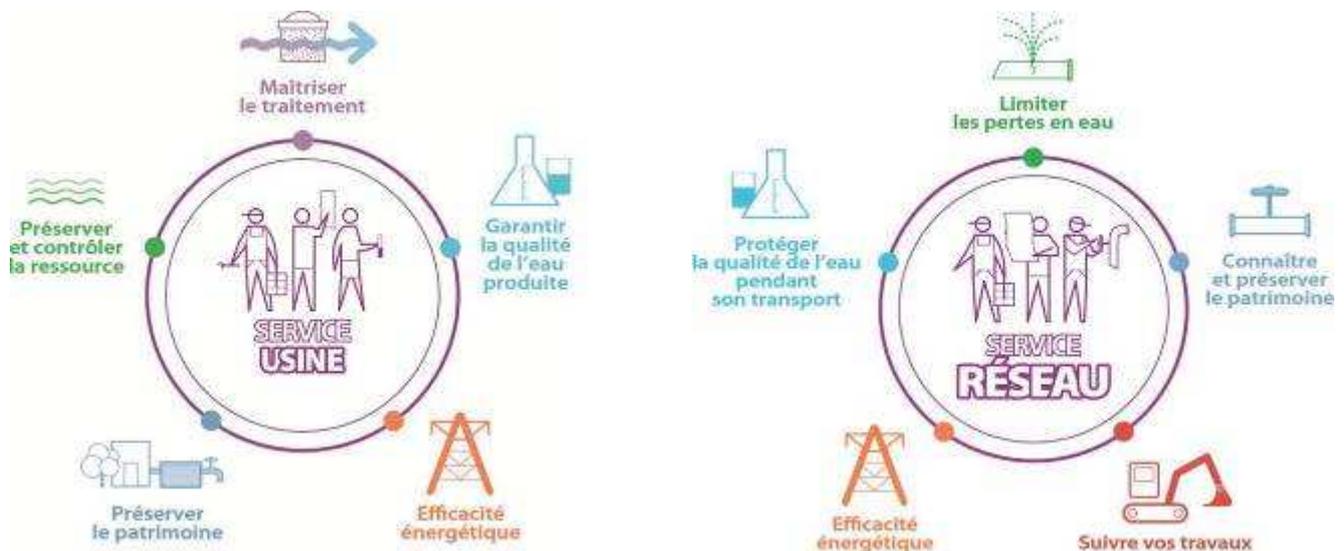

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre Collectivité de disposer d'un interlocuteur dédié. Il répondra à toutes vos questions et est garant de la qualité de notre compte-rendu.



→ L'organisation de l'astreinte

Le service d'astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Client. A ce numéro, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute demande d'intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de traitement sur votre commune.



3.3.2. DES MOYENS GARANTS DE LA PERFORMANCE

→ Les outils informatiques d'exploitation

Nous utilisons des applications informatiques adaptées à nos besoins, pour l'ensemble de nos tâches d'exploitation :

- la gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques ;
- le Système d'Information Géographique pour la cartographie des réseaux ;
- la télésurveillance et la télégestion des installations ;
- le suivi et le contrôle de la qualité de l'eau ;
- la planification et le suivi des interventions terrain ;
- la gestion clientèle.

→ Les outils de mobilité au service de l'efficacité

Les techniciens de terrain disposent de Smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Sur ces outils de mobilité, ils peuvent :

- accéder à des informations techniques, à leur planning d'intervention ou encore à la procédure de maintenance d'un équipement ;
- être alertés d'un dysfonctionnement, notamment par notre application de télésurveillance ;
- agir à distance, par exemple, en modifiant la consigne d'un équipement téléopéré (ouverture d'une vanne, régulation du débit d'une pompe...) ;
- alimenter à tout moment et en tout lieu nos applications informatiques. Ils saisissent directement un rapport d'intervention, signalent un dysfonctionnement non urgent nécessitant une action corrective.

Ces outils renforcent leur réactivité. Ils facilitent les opérations de maintenance et la consolidation des données d'exploitation.

3.3.3. RECONNAISSANCE ET CERTIFICATION DU SERVICE

Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les systèmes de management de la qualité et de l'environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance du siège et complétés par un système de management de l'énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et l'accueil et le service aux clients.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 valide, via un tiers indépendant, l'efficacité des méthodes et des outils mis en place et l'engagement d'amélioration continue de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans le cadre élargi de la politique de l'Eau France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l'Administration dans le cadre des textes d'application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*)





(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.

→ **Stratégie Nationale Biodiversité**

En décembre 2015 lors de la COP21, le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a reconnu l'engagement de Veolia au titre de la Stratégie Nationale Biodiversité. Le troisième des neuf engagements pris par Veolia en faveur du développement durable en 2015, est dédié à la biodiversité, un engagement fort, porté et déployé sur le terrain et désormais reconnu par Le Comité National de Suivi de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.

En 2015 Veolia a réalisé les diagnostics et propositions de plan d'actions sur 100% des sites prioritaires du TOP 2015 Eau France.

Veolia compte amplifier la démarche en 2016 et les années suivantes, dans le cadre du plan de préservation de la biodiversité de Veolia. Nos équipes gestionnaires de sites font appel aux PME et associations locales, au plus près des sites. Elles s'appuient également sur nos équipes dédiées à la biodiversité et des partenariats renouvelés avec notamment le Museum National d'Histoire Naturelle, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et Noé Conservation.

Veolia se tient à la disposition de la collectivité et des parties intéressées, pour présenter les actions et propositions pertinentes en faveur de la biodiversité.

3.3.4. LA FORMATION ET LA SECURITE DES PERSONNES

La prévention, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail sont des engagements majeurs de Veolia.

Parce que l'enjeu est à la fois humain, organisationnel et technique, il est de notre responsabilité de garantir à nos collaborateurs la préservation de leur intégrité physique et morale, afin de tendre vers le zéro accident.

Les enjeux de cette politique de prévention des risques sont en tout premier lieu humains, mais aussi financiers, juridiques, contractuels et d'image.

Nous avons fixé pour la période 2015 / 2017 les objectifs suivants :

- ◆ Réduire de 20% par an le nombre d'accidents du travail avec arrêt, soit une réduction de plus de la moitié du nombre d'accidents actuel sur cette période ;
- ◆ Réduire la gravité des accidents du travail, avec pour objectif de ne plus avoir d'accident avec plus de 150 jours d'arrêt ;
- ◆ Consolider nos dispositifs déjà éprouvés :
 - Maintenir notre résultat de zéro accident mortel,
 - Maintenir le niveau élevé de notre politique de formation à la prévention et la sécurité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif,
 - Renforcer nos processus d'évaluation des risques, d'analyse des accidents et des « presque accidents »,
 - Poursuivre le développement de nos dispositifs et outils de prévention des risques psychosociaux.

Le déploiement et la réussite de cette politique et des objectifs associés passent par :

- ◆ Un engagement et une détermination sans faille de l'ensemble du management ;
- ◆ La prise de conscience que chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité, tout en veillant à celle des autres, qu'ils soient collègues, salariés d'entreprises extérieures, clients ou tiers ;
- ◆ L'animation et la collaboration avec les instances représentatives en charge de la prévention, de la santé et de la sécurité.

Les plans d'actions qui vont être mis en place porteront notamment sur :

- ◆ L'engagement managérial ;
- ◆ L'organisation du travail et le respect des procédures ;
- ◆ Une démarche permanente de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels ;
- ◆ La mise en œuvre de moyens matériels conformes et adaptés ;
- ◆ La formation et l'information des collaborateurs et un rappel permanent aux consignes et procédures que chacun doit respecter ;
- ◆ Le contrôle et le suivi de la performance en prévention, santé et sécurité.

3.4. Veolia, acteur local du territoire

Comme délégataire d'un service public local, Veolia est un acteur économique du territoire. Cela se traduit dans votre collectivité par l'implication des équipes de la direction locale afin de :

- ◆ Mettre en place des actions favorisant l'emploi local ;
- ◆ Participer à la vie associative ;
- ◆ Soutenir financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des actions dynamisant la vie locale.

Ces actions s'inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia.



Veolia Force

La Fondation Veolia consacre chaque année des moyens importants au soutien de projets d'intérêt général porteurs de développement local, partout dans le monde.

Elle œuvre notamment en faveur de l'insertion professionnelle des plus démunis et des plus vulnérables, en soutenant des initiatives sociales locales parrainées par des collaborateurs du Groupe.

Sur la base du volontariat, 500 de nos collaborateurs interviennent partout dans le monde après une catastrophe, pour améliorer les conditions de vie des plus démunis ou encore pour apporter une aide d'urgence aux populations exposées à des crises majeures.



4. Le patrimoine de votre Service

4.1. L'inventaire des biens

L'inventaire des équipements et installations du patrimoine du service, permet d'en connaître l'état et d'en suivre l'évolution. Par défaut, les biens sont propriétés de la collectivité et, s'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire (ou financés par le délégataire dans le cadre du contrat) en précisant s'il s'agit de biens de retour ou de biens de reprise.

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l'eau confié à Veolia, est potentiellement composé :

- des installations de prélèvement et de production,
- des réseaux de distribution,
- des branchements en domaine public,
- des outils de comptage,
- des équipements du réseau.

→ Les installations

Installation de production	Capacité de production (m3/j)	Capacité de stockage (m3)
Forage - LEBUCQUIERE - ch Haplincourt	2 400	
Forage - SAILLY AU BOIS - rue Charon		
Forage - WARLENCOURT - rue Petit Bois	1 500	
Forage et réservoir - BEUGNATRE - rue Fresnicourt		100
Forage et Réservoir - CHERISY - rue Arras	380	250
Forage et Réservoir - ECOUST ST MEIN	120	300
Forage et Réservoir - HEBUTERNE - Rue du Four		100
Forage, Réservoir et Surpression - LAGNICOURT MARCEL - rue Beugny	380	110
Forage, Réservoir et Surpression - MORCHIES - rue Principale	360	150
Forage VELU	300	
Installation de production d'eau: 001-FOR CROISILLES	400	0
Capacité totale	5 840	1 010

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur	Débit des pompes (m3/h)	Capacité de stockage (m3)
Reprise - MONCHY AU BOIS - rue St Ladre	20	
Réservoir et Surpression - FONCQUEVILLERS - rue Haute	17	
Surpresseur: 001-SUR CROISILLES	30	
Capacité totale		

Réservoir ou château d'eau	Capacité de stockage (m3)
Réservoir - BAPAUME - Fbg Péronne	1 000
Réservoir - SAILLY AU BOIS - rue Haute	100
Réservoir BS-HS - BEAUMETZ les CAMBRAI	690
Réservoir et Surpression - ABLAINZEVILLE - Grand Rue	80
Réservoir et Surpression - MOYENNEVILLE - rue Ayettes	250
Réservoir ou château d'eau: 001-RES CROISILLES	450
Capacité totale	2 570

Installation de captage	Débit des pompes (m3/h)	Capacité de stockage (m3)
Forage BEAUMETZ les CAMBRAI		
Capacité totale		

→ *Les réseaux de distribution*

Canalisations		Qualification
Longueur d'adduction (ml)	0	Bien de retour
Longueur de canalisations de distribution (ml)	200 099	Bien de retour

	Canalisation d'adduction (ml)	Canalisation distribution (ml)	Total (ml)
Longueur totale tous diamètres (ml)		200 099	200 099
Diamètre 20 (mm)		793	793
Diamètre 25 (mm)		184	184
Diamètre 32 (mm)		2 314	2 314
Diamètre 40 (mm)		2 173	2 173
Diamètre 50 (mm)		13 408	13 408
Diamètre 60 (mm)		49 147	49 147
Diamètre 63 (mm)		2 808	2 808
Diamètre 75 (mm)		277	277
Diamètre 80 (mm)		13 354	13 354
Diamètre 90 (mm)		906	906
Diamètre 100 (mm)		23 565	23 565
Diamètre 125 (mm)		8 548	8 548
Diamètre 140 (mm)		1 244	1 244
Diamètre 150 (mm)		31 852	31 852
Diamètre 160 (mm)		255	255
Diamètre 200 (mm)		28 644	28 644
Diamètre 250 (mm)		16 671	16 671
Diamètre indéterminé (mm)		3 956	3 956


→ *Les branchements en domaine public*

Branchements		Qualification
Nombre de branchements	4 221	Bien de retour
Longueur de branchements (ml)	25 598	Bien de retour

→ *Les compteurs*

Compteurs (*)	Nombre	Qualification
Nombre de compteurs propriété de la société	7 260	Bien de reprise

(*) compteurs installés sur branchements d'abonnés, à l'exclusion des compteurs de sectorisation

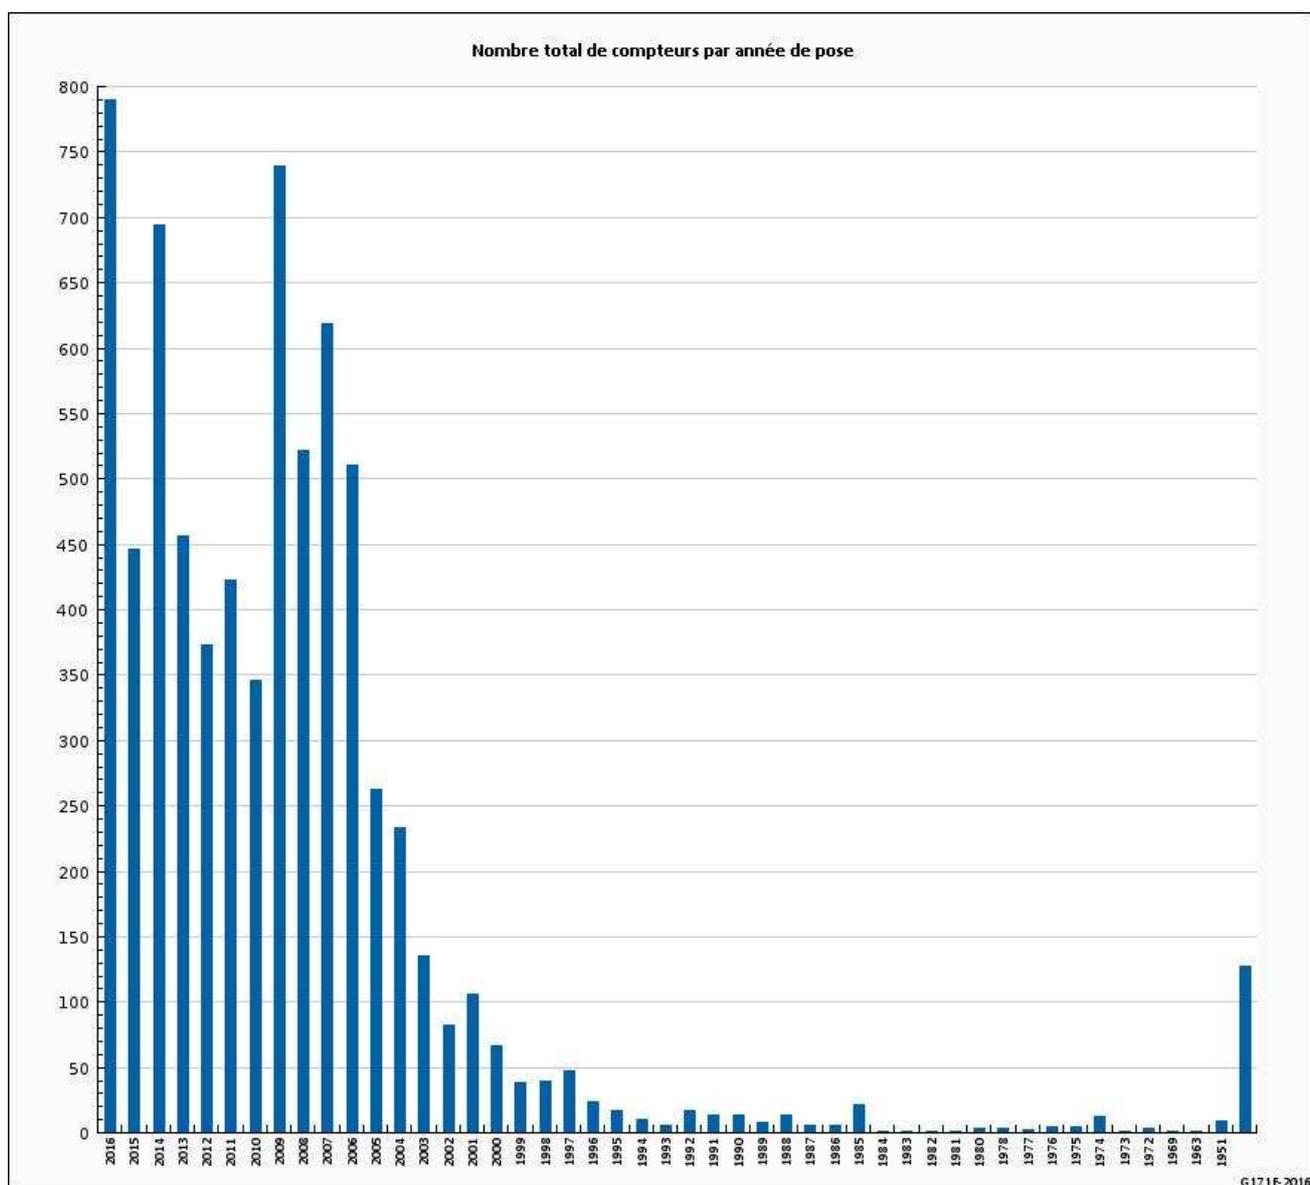

→ *Les équipements du réseau*

Equipements de réseau		Qualification
Nombre d'appareils publics (*)	273	Bien de retour
dont poteaux d'incendie	235	Bien de retour
dont bouches d'incendie	1	Bien de retour
dont puisards d'incendie	37	Bien de retour
Nombre d'accessoires hydrauliques	1 308	Bien de retour

(*) hors périmètre de service et le cas échéant propriété des communes membres de la Collectivité

4.2. Les indicateurs de suivi du patrimoine

Dans le cadre d'une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - Veolia met en œuvre une démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l'intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de connaissance des installations et, pour les réseaux, d'un Système d'Information Géographique (SIG). L'analyse de l'ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état.

4.2.1. LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX [P107.2]

Pour l'année 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux [P107.2] est de 0,04 %. Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire renouvelé sous sa maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau.

	2012	2013	2014	2015	2016
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	0,18	0,15	0,13	0,05	0,04
Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements) (ml)	146 042	175 505	186 278	187 094	200 099

4.2.2. L'INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX [P103.2]

L'obligation de réalisation d'un descriptif détaillé des ouvrages d'eau, tel que le définit l'article D.2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales répond à l'objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. La Loi de Grenelle II de juillet 2010 a fixé deux grands objectifs pour les réseaux d'eau, à savoir :

- ◆ inciter les collectivités à mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux,
- ◆ engager des actions afin de limiter le taux de perte sur les réseaux.

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable est sanctionnée par le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l'Agence de l'eau, selon les modalités rappelées par le MEEM dans son instruction du 16 juin 2015.

Aussi, il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Depuis 2015, les services d'eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement de la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.

Calculé sur un barème de 120 points (ou 100 points pour les services n'ayant pas la mission de distribution), la valeur de cet indice [P103.2] pour l'année 2016 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau	2013	2014	2015	2016
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	70	70	70	70

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau	Barème	Valeur ICGPR
Partie A : Plan des réseaux (15 points)		
Existence d'un plan des réseaux	10	10
Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)		
Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	15
Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	10
Total Parties A et B	45	40
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)		
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	0
Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique	10	10
Inventaire secteurs de recherche de pertes eau	10	0
Localisation des autres interventions	10	0
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	0
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux	5	0
Total:	120	70

La valeur de l'indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 décembre 2016 du descriptif détaillé tel qu'exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d'action visant à compléter l'inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif détaillé. Veolia se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d'action.

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l'actualisation des informations patrimoniales à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.

D'autre part, le rendement du réseau constitue l'indicateur pris en compte par la Loi Grenelle II pour évaluer la maîtrise des pertes en eau et la nécessité d'engager un plan d'actions dédié, susceptible d'inclure des actions de renouvellement du patrimoine.

4.3. Gestion du patrimoine

4.3.1. LES RENOUELEMENTS REALISES

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes du service. A court terme, les actions d'exploitation permettent de maintenir ou d'améliorer la performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines, réservoirs...) ainsi que les équipements du réseau. Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions technologiques) complet ou partiel d'un équipement, ou d'un certain nombre d'articles d'un lot (ex : compteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d'un Programme Contractuel, d'une Garantie de Continuité de Service ou d'un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.

→ *Les installations*

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
PRODUCTION FORAGE WARLENCOURT		
ANALYSEUR DE CHLORE	Renouvellement	Cté de service
SURPRESSION MOYENNEVILLE		
ANALYSEUR DE CHLORE	Renouvellement	Cté de service
ANTI-BELIER 750 L	Renouvellement	Cté de service
ARMOIRE ELECTRIQUE DE COMMANDE	Renouvellement	Cté de service
CHLORATION	Renouvellement	Cté de service
HYDRAULIQUE ROBINETTERIE	Renouvellement	Cté de service
POMPE 1	Renouvellement	Cté de service
POMPE 2	Renouvellement	Cté de service
POMPE 3	Renouvellement	Cté de service
POMPE 4	Renouvellement	Cté de service
POMPE CHLORATION	Renouvellement	Cté de service
VARIATEUR DE FREQUENCE	Renouvellement	Cté de service

→ *Les compteurs*

En ce qui concerne les compteurs d'eau froide en service, le renouvellement est réalisé de manière à répondre aux obligations contractuelles et assurer la conformité réglementaire du parc de compteurs.

En France, le « contrôle en service des compteurs d'eau froide potable » est réglementé par l'arrêté du 6 mars 2007. Parmi les méthodes proposées par cet arrêté, Veolia a choisi celle qui donne la meilleure connaissance du parc : la mise en place d'un système qualité pour utiliser ses propres moyens de contrôle. Les compteurs de diamètre nominal strictement inférieur à 40 mm sont inspectés selon une méthode statistique définie par cet arrêté tandis que les autres compteurs sont renouvelés selon la méthode de renouvellement suivant l'âge et la classe du compteur.

Un carnet métrologique comprenant les informations demandées par la décision du 30 décembre 2008 est tenu à jour pour chaque compteur éligible.

Veolia a été autorisé par décision ministérielle à utiliser la procédure de contrôle statistique par le détenteur pour les compteurs qu'elle détient ou gère au titre d'un contrat de délégation de service public. Le système qualité de Veolia est accrédité (accréditation n° 3-1316 (précédemment accréditation n° 2 – 5146 jusqu'au 1^{er} décembre 2016) portée disponible sur WWW.COFRAC.fr) pour faire inspecter les compteurs par ses laboratoires.

Les lots de compteurs inspectés depuis 2010 sont conformes à la réglementation. Ces méthodes statistiques permettent de mettre en œuvre une stratégie de renouvellement préventif optimisée et contribuent à la maîtrise des technologies de comptage et au suivi du vieillissement des compteurs au cours du temps.

Renouvellement des compteurs	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre de compteurs	5 560	6 225	6 631	6 712	7 260	8,2%
Nombre de compteurs remplacés	290	357	606	363	670	84,6%
Taux de compteurs remplacés	5,2	5,7	9,1	5,4	9,2	70,4%

→ Les réseaux

Réseaux	Quantité renouvelée dans l'exercice	Mode de gestion
BRANCHEMENTS EAU Plomb	22	Programme
CANALISATION EAU DIA: 150- 199	170	Cté de service
CANALISATION EAU DIA: 200- 249	25	Cté de service

Renouvellements réalisés par le délégataire :

→ Les branchements

Renouvellement des branchements plomb	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre de branchements	3 855	4 139	4 171	4 200	4 221	0,5%
<i>dont branchements plomb au 31 décembre (*)</i>	235	226	46	22	0	-100,0%
<i>% de branchements plomb restant au 31 décembre</i>	6%	5%	1%	1%	0%	-100,0%
<i>Branchements plomb découverts pendant l'année</i>	210	16				
Branchements plomb supprimés pendant l'année (**)	41	25	180	24	22	-8,3%
<i>% de branchements plomb supprimés</i>	62,12%	10,64%	79,65%	52,17%	100,00%	91,7%

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur

4.3.2. LES TRAVAUX NEUFS REALISES

→ *Les réseaux, branchements et compteurs*

Les principales opérations réalisées par le délégataire figurent au tableau suivant :

Voir « annexe travaux » en dernier chapitre

Les principales opérations réalisées par la Collectivité figurent au tableau suivant :

Voir « annexe travaux » en dernier chapitre

Les travaux réalisés par des tiers figurent au tableau suivant :

Voir « annexe travaux » en dernier chapitre

4.3.3. VARIATION OBSERVEE DU PATRIMOINE

Canalisations	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Longueur totale du réseau (km)	169,7	200,6	211,6	212,6	225,7	6,2%
Longueur d'adduction (ml)			0	0	0	0%
Longueur de distribution (ml)	169 672	200 553	211 576	212 566	225 697	6,2%
<i>dont canalisations</i>	146 042	175 505	186 278	187 094	200 099	7,0%
<i>dont branchements</i>	23 630	25 048	25 298	25 472	25 598	0,5%
Equipements	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'appareils publics (*)	175	223	246	251	273	8,8%
<i>dont poteaux d'incendie</i>	167	221	221	226	235	4,0%
<i>dont bouches d'incendie</i>			2	1	1	0,0%
<i>dont puisards d'incendie</i>			23	24	37	54,2%
<i>dont bouches de lavage</i>	8	2				
Branchements	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre de branchements	3 855	4 139	4 171	4 200	4 221	0,5%
Compteurs	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre de compteurs	5 560	6 225	6 631	6 712	7 260	8,2%
<i>dont sur abonnements en service</i>	5 221	5 854	6 208	6 267	6 811	8,7%
<i>dont sur abonnements résiliés sans successeur</i>	339	371	423	445	449	0,9%

(*) le cas échéant propriété des communes membres de la Collectivité




5. La performance et l'efficacité opérationnelle pour votre service

5.1. La qualité de l'eau

La qualité de l'eau distribuée constitue l'enjeu prioritaire de performance des services.

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l'eau sont complexes et leur maîtrise nécessite une vigilance à tous les stades de vie des infrastructures du service (conception, travaux, exploitation...). La figure ci-dessous explicite les différents mécanismes de dégradation de la qualité de l'eau en réseau.

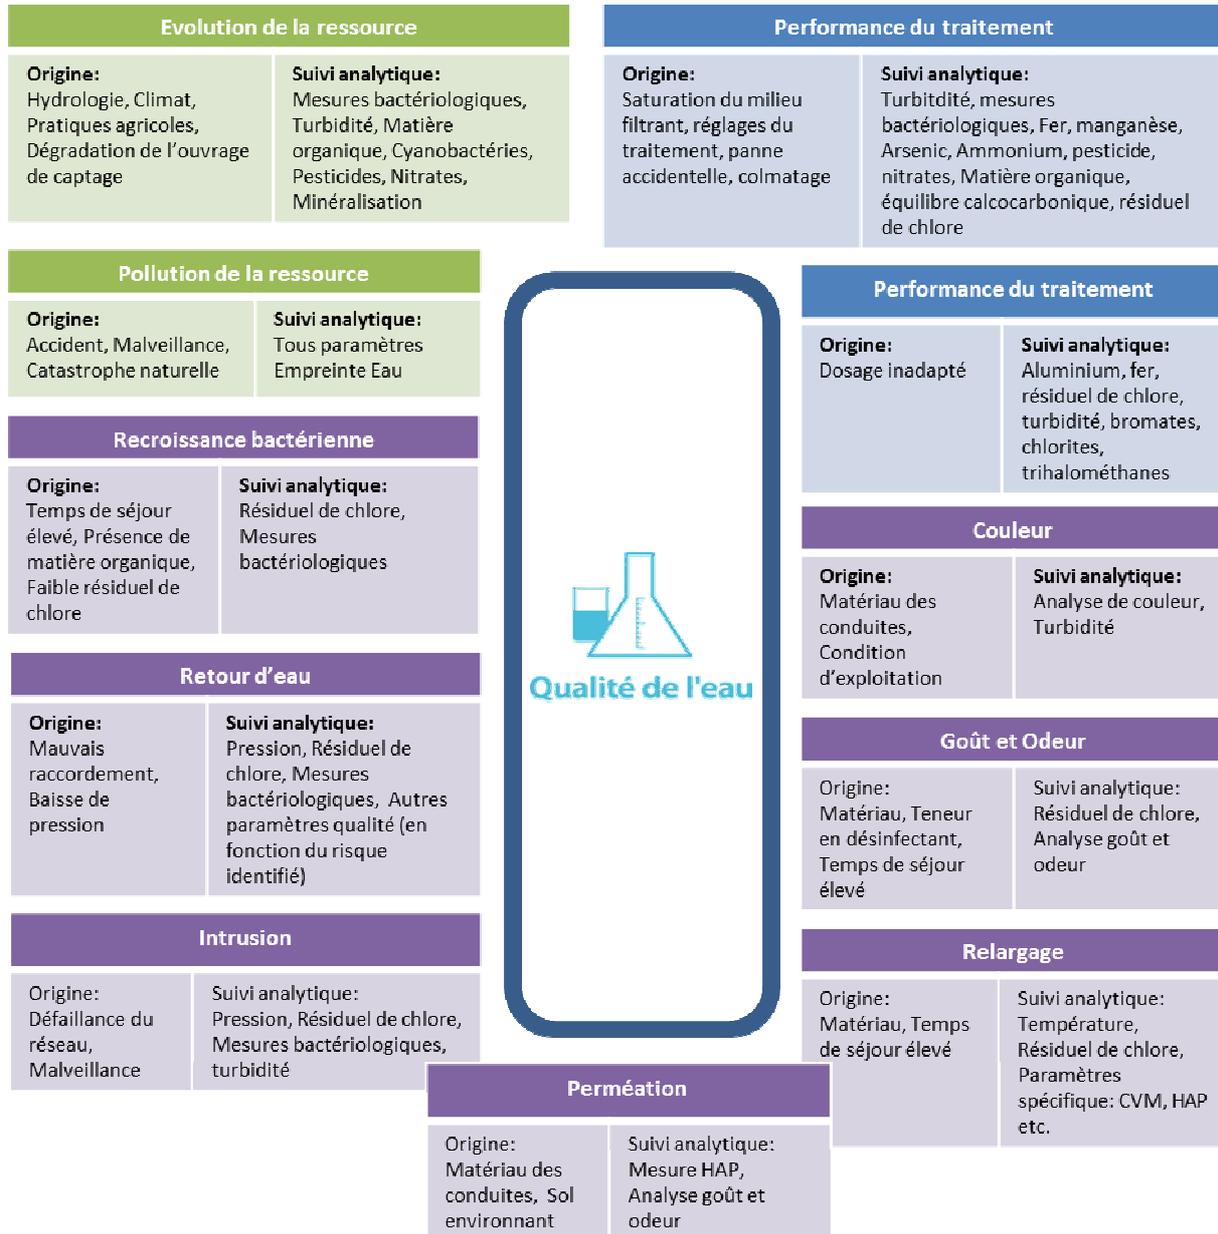

5.1.1. LE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU

Sur tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé par l'Agence Régionale de Santé, par un plan d'auto-contrôle de la qualité de l'eau sur la ressource et sur l'eau produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production d'eau potable et sur le réseau de distribution jusqu'au robinet du consommateur. Le contrôle

réglementaire réalisé par l'ARS porte sur l'ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. L'auto-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres réglementés pour un suivi du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau distribuée.

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d'analyses réalisées sur l'ensemble des systèmes. Le détail des paramètres est disponible en annexe.

	Contrôle sanitaire	Surveillance par le délégataire	Analyses supplémentaires
Microbiologique	495	691	
Physico-chimique	5534	309	

5.1.2. LA RESSOURCE

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d'analyses obtenus sur l'ensemble des ressources du service :

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes
Microbiologique	10	10	30	30
Physico-chimique	2410	2410	38	38

Ci-après un extrait de quelques paramètres physico-chimiques représentatifs :

	Contrôle sanitaire et surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes
Arsenic	5	5
Atrazine	14	14
Chlorures	5	5
Déséthylatrazine	14	14
Nitrates	5	5
Simazine	14	14
Sodium	5	5
Sulfates	5	5
Terbutylazine	9	9

Détail des non-conformités sur la ressource :

Tous les résultats sont conformes.

5.1.3. L'EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE

La qualité de l'eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité définies par la réglementation :

- ◆ les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur,
- ◆ les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d'actions correctives.

→ Conformité des prélèvements

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité :

Limite de qualité	Contrôle Sanitaire		Surveillance du Délégué		Contrôle sanitaire et surveillance du délégué	
	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes
Microbiologique	97	97	110	110	207	207
Physico-chimie	59	51	9	7	68	58

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

	Taux de conformité Contrôle Sanitaire	Taux de conformité Surveillance du Délégué	Taux de conformité Contrôle Sanitaire et Surveillance du Délégué
Microbiologique	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Physico-chimie	86,4 %	77,8 %	85,3 %

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

→ Conformité des paramètres analytiques

Le tableau suivant présente en détail les résultats d'analyses et leur conformité en distinguant les paramètres soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité¹ :

¹ Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité.

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références
Paramètres soumis à Limite de Qualité				
Microbiologique	194	194	220	220
Physico-chimique	1690	1679	10	8
Paramètres soumis à Référence de Qualité				
Microbiologique	291	291	441	440
Physico-chimique	828	825	261	261
Autres paramètres analysés				
Microbiologique				
Physico-chimique	615			

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Ci-après un extrait de quelques paramètres physico-chimiques représentatifs :

Contrôle Sanitaire et Surveillance par le Délégué			
	Nombre total de résultats d'analyses	Conformes aux limites ou aux références de qualité	Type de seuil
Atrazine	9	9	Limite de Qualité
Carbone Organique Total	27	27	Référence de Qualité
Déséthylterbutylazine	9	9	Limite de Qualité
Fer total	17	17	Référence de Qualité
Nitrates	59	50	Limite de Qualité
Simazine	9	9	Limite de Qualité
Terbutylazine	9	9	Limite de Qualité
Turbidité	100	98	Limite et Référence de Qualité

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégué	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégué	Valeur du seuil et unité
Nitrates	32,4	65,3	7	2	54	5	50 mg/l
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,656	1,1	3	0	31	0	1 mg/l
Plomb	0	16	1	0	9	1	10 µg/l

9 Prélèvements présentait un léger dépassement de limite pour le paramètre Nitrate en date des 15/03/2016 ZD FONCQ-001 – 14/04/2016– UP SAILLYB-001 -ZD SAILLYB-001-13/06/2016 ZD SAILLYB-002 -ZD FONCQU-001-27/06/2016 ZD FONCQU-002 - 06/09/2016 ZD FONCQU-001 ZD FONCQU-002 - 17/11/2016 UP CHERIS-001

3 Prélèvements présentait un léger dépassement de limite pour le paramètre Nitrates/50 Nitrites/3 en date 14/04/2016 UP SAILLYB-001 - ZD SAILLYB-001 - 17/11/2016 UP CHERIS-001

1 Prélèvement présentait un léger dépassement de limite pour le paramètre plomb en date 12/01/2016 ZD-HEBUTERN-001

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Déléguataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Déléguataire	Valeur du seuil et unité
Bactéries Coliformes	0	2	0	1	97	111	0 n/100ml
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0	2	1	0	8	0	2 Qualitatif
Turbidité	0	4,1	2	0	97	3	2 NFU

1 Prélèvement présentait un léger dépassement de référence pour le paramètre Bactéries Coliformes : ZD-SAILLYB-001 le 09/08/2016

1 Prélèvement présentait un léger dépassement de référence pour le paramètre Equ.Calco (0;1;2;3;4) : ZD-VELULEBU-004 LE 28/09/2016

2 Prélèvements présentait un léger dépassement de référence pour le paramètre Turbidité : ZD SIABE-035 LE 05/10/2016 - ZD SIABE-D61 LE 28/11/2016

→ Composition de l'eau du robinet

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l'eau résulte ici d'analyses réglementaires réalisées pour le compte de l'Agence Régionale de Santé, et des analyses d'auto-contrôle pilotées par Veolia.

Paramètre	Mini	Maxi	Nb d'analyses	Unité	Valeur du seuil
Calcium	121,20	140,10	8	mg/l	Sans objet
Chlorures	27,20	42,50	27	mg/l	250
Fluorures	80	130	9	µg/l	1500
Magnésium	4,82	10,55	8	mg/l	Sans objet
Nitrates	32,40	65,30	59	mg/l	50
Pesticides totaux	0	0,09	12	µg/l	0,5
Potassium	0,80	2,80	8	mg/l	Sans objet
Sodium	8,30	14,20	8	mg/l	200
Sulfates	7,90	28,90	27	mg/l	250
Titre Hydrotimétrique	31,80	39	27	°F	Sans objet

5.1.4. L'ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

→ Historique des données du contrôle officiel (ARS)

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le résultat des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : <http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable>

Paramètres microbiologiques	2012	2013	2014	2015	2016
Taux de conformité microbiologique	100,00 %				
Nombre de prélèvements conformes	30	46	67	84	97
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	30	46	67	84	97
Paramètres physico-chimique	2012	2013	2014	2015	2016
Taux de conformité physico-chimique	100,00 %	100,00 %	93,75 %	94,44 %	86,44 %
Nombre de prélèvements conformes	30	43	60	45	51
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	4	3	8
Nombre total de prélèvements	30	43	64	48	59

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

→ Chlorure de Vinyle Monomère

Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est fixée à 0,5 µg/L. Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d'être observés du fait d'une migration dans l'eau distribuée du CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC produites avant 1980.

En 2016, comme les années précédentes, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont continué d'appliquer l'instruction de la Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La plupart des ARS appliquent une stratégie d'échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment repérées comme à risques. Il s'agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le phénomène de migration du CVM compte-tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et hydrauliques (temps de séjour de l'eau dans la canalisation).

Situation sur votre service.

Au titre de l'adaptation de l'auto-surveillance, nous avons engagé des recherches sur le paramètre CVM au cours de l'année 2016. A ce jour, toutes les analyses réalisées par Veolia ou par l'agence régionale de santé se sont révélées conformes.

→ Perchlorates

En date du 25 octobre 2012, les préfets du Nord et du Pas de Calais ont émis, par application du principe de précaution, des restrictions d'usage de l'eau suite à la découverte de la présence de perchlorates dans de nombreuses ressources de la Région. Ces restrictions concernent les femmes enceintes et les nourrissons pour lesquels sont fixés respectivement des seuils de consommations de 15 µg/l et de 4 µg/l.

A fortes doses, cette substance non cancérigène pourrait avoir une incidence sur la production d'hormones thyroïdiennes. Pour autant, selon un communiqué de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord Pas de

Calais du 24 octobre 2012, à ce jour, ni l'OMS, ni l'Union Européenne, ni aucune autre autorité de santé n'ont fixé de norme maximale internationale quant à l'ingestion de perchlorates.

En 2014, l'arrêté complémentaire des préfets établissant la liste des communes ayant des teneurs en ClO₄ supérieurs à 4 et 15 µg /l a été mis à jour.

Ce dernier confirme la position de l'administration sur la nécessité de restriction de la consommation pour certaines catégories de la population (femmes enceintes ou allaitantes et nourrissons).

De son côté, Veolia a poursuivi en 2016 ses investigations à grande échelle sur la recherche des sources émettrices notamment sur les périmètres de protection, en vue d'évaluer l'existence de sources potentielles d'apport en perchlorate (anciens stocks de munition).

Pour mémoire, les ressources suivantes contiennent des concentrations en perchlorates supérieures aux seuils de recommandation :

forages de LEBUCQUIERE et de WALENCOURT	10,7 µg/l en moyenne
---	----------------------

5.2. La maîtrise des prélèvements sur la ressource, volumes et rendement du réseau

5.2.1. L'EFFICACITE DE LA PRODUCTION : LE VOLUME PRELEVE ET PRODUIT

→ Le volume prélevé

Les autorisations de prélèvement maximales par ressource sont les suivantes :

	Débit horaire (m3/h)	Volume journalier (m3/jour)
Forage - LEBUCQUIERE - ch Haplincourt	180	2 400
Forage - SAILLY AU BOIS - rue Charon		
Forage - WARLENCOURT - rue Petit Bois	150	1 500
Forage et réservoir - BEUGNATRE - rue Fresnicourt		
Forage et Réservoir - CHERISY - rue Arras	17	
Forage et Réservoir - ECOUST ST MEIN	18	
Forage et Réservoir - HEBUTERNE - Rue du Four		
Forage, Réservoir et Surpression - LAGNICOURT MARCEL - rue Beugny		
Forage, Réservoir et Surpression - MORCHIES - rue Principale	15	50
Forage VELU	140	
Installation de production d'eau: 001-FOR CROISILLES	30	250

Le volume prélevé par ressource et par nature d'eau est détaillé ci-après :

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume prélevé par ressource (m3)	690 958	750 024	823 276	831 171	865 670	4,2%
Forage - LEBUCQUIERE - ch Haplincourt	340 019	290 234	319 240	331 385	274 014	-17,3%
Forage - SAILLY AU BOIS - rue Charon			26 299	29 720	25 502	-14,2%
Forage - WARLENCOURT - rue Petit Bois	279 508	311 964	302 763	294 964	321 519	9,0%
Forage et réservoir - BEUGNATRE - rue Fresnicourt			5 244	4 429	0	-100,0%
Forage et Réservoir - CHERISY - rue Arras					12 329	
Forage et Réservoir - ECOUST ST MEIN			15 893	19 381	17 747	-8,4%
Forage et Réservoir - HEBUTERNE - Rue du Four					26 583	
Forage, Réservoir et Surpression - LAGNICOURT MARCEL - rue Beugny		8 678	19 034	7 117	7 363	3,5%
Forage, Réservoir et Surpression - MORCHIES - rue Principale		9 344	10 439	12 142	27 501	126,5%
Forage VELU		55 735	45 579	42 310	68 157	61,1%
Installation de production d'eau: 001-FOR CROISILLES	71 431	74 069	78 785	89 723	84 955	-5,3%


	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume prélevé par nature d'eau (m3)	690 958	750 024	823 276	831 171	865 670	4,2%
Eau de surface	0	0	0	0		
Eau souterraine non influencée	690 958	750 024	823 276	831 171	865 670	4,2%

→ *Le volume produit et mis en distribution*

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à d'autres services d'eau potable :

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume prélevé (m3)	690 958	750 024	823 276	831 171	865 670	4,2%
Besoin des usines		1 188	1 320	1 320	1 321	0,1%
Volume produit (m3)	690 958	748 836	821 956	829 851	864 349	4,2%
Volume acheté à d'autres services d'eau potable		8 247	7 868	6 488	8 596	32,5%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	66 175	42 617	84 154	68 836	36 388	-47,1%
Volume mis en distribution (m3)	624 783	714 466	745 670	767 503	836 557	9,0%

Evolution des volumes produit et acheté à d'autres services d'eau potable

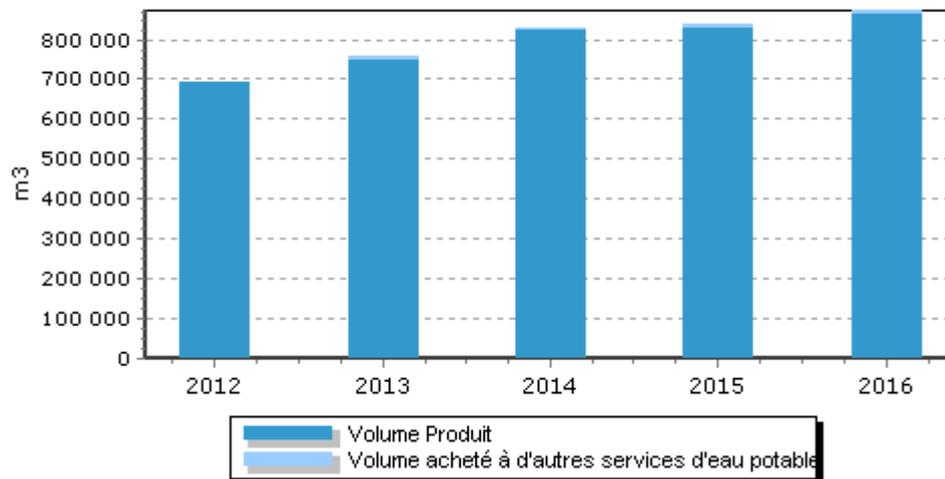

Le volume acheté à d'autres services d'eau potable est détaillé ci-après :

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3)		8 247	7 868	6 488	8 596	32,5%
BUCQUOY		8 247	7 868	6 488	8 596	32,5%

5.2.2. L'EFFICACITE DE LA DISTRIBUTION : LE VOLUME VENDU, LE VOLUME CONSOMME ET LEUR EVOLUTION

→ Le volume vendu

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de l'exercice. Il est égal au volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services d'eau potable, après déduction du volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des éventuels forfaits de consommation.

Selon la typologie de l'arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu se décompose ainsi :

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	624 782	618 252	734 365	716 476	698 014	-2,6%
Sous-total volume vendu aux abonnés du service	558 607	575 635	650 211	647 640	661 626	2,2%
domestique ou assimilé	558 607	575 342	649 836	647 223	661 092	2,1%
autres que domestiques	0	293	375	417	534	28,1%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	66 175	42 617	84 154	68 836	36 388	-47,1%

Le volume vendu aux autres services d'eau potable est détaillé comme suit :


	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume vendu à d'autres services d'eau potable (m3)	66 175	42 617	84 154	68 836	36 388	-47,1%
SIDEP du Crinchon-Cojeul	66 175	42 617	84 154	68 836	36 388	-47,1%

→ Le volume consommé

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de l'exercice), du volume des consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, ...) et du volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,...). Il est ramené à année entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de consommation.

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3)	558 607	586 466	658 535	662 502	679 066	2,5%
Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels	366	365	365	365	366	0,3%
Volume comptabilisé hors ventes en gros année entière (m3)	558 607	586 466	658 535	662 502	679 066	2,5%
Volume de service du réseau (m3)	9 899	20 590	24 430	32 330	37 140	14,9%
Volume consommé autorisé (m3)	568 506	607 056	682 965	694 832	716 206	3,1%
Volume consommé autorisé année entière (m3)	568 506	607 056	682 965	694 832	716 206	3,1%

→ Synthèse des flux de volumes

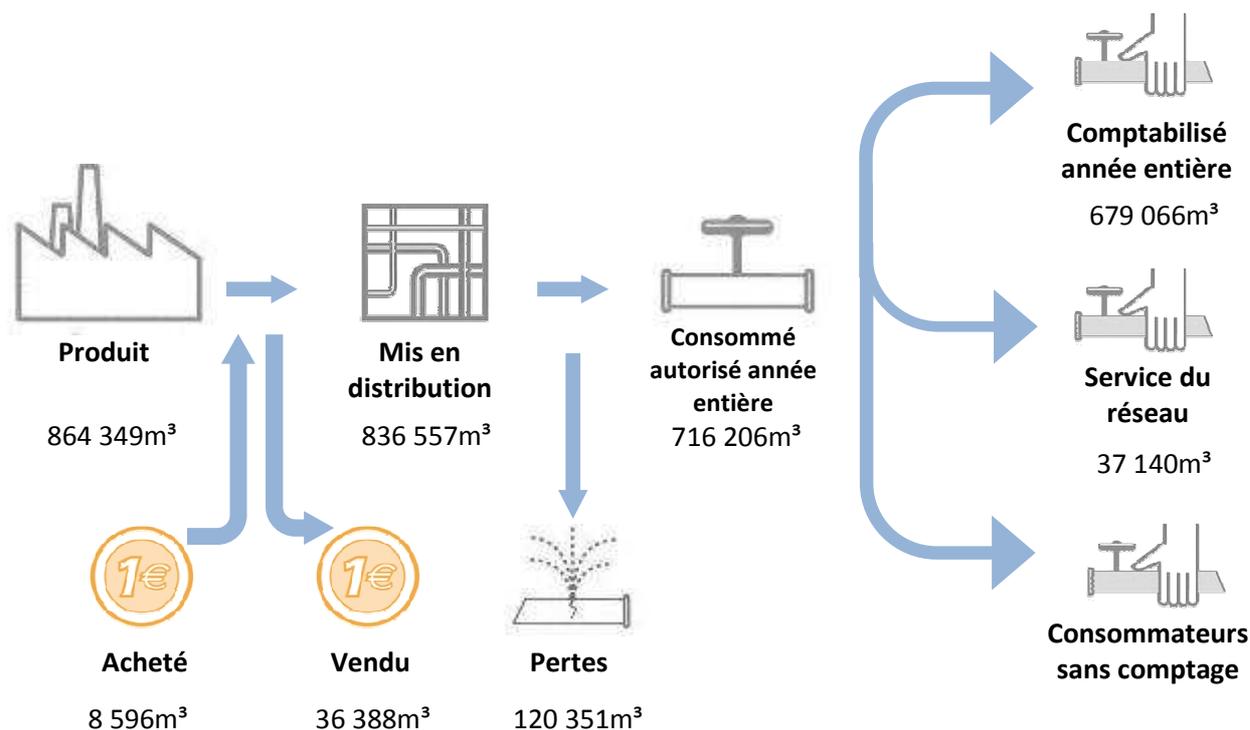

5.2.3. LA MAÎTRISE DES PERTES EN EAU

La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l'état du patrimoine et l'efficacité opérationnelle de l'exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d'eau potable, dont la valeur « seuil » dépend de la densité de l'habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource en eau.

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d'un délai de deux ans pour élaborer un « plan d'actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement.

La non-réalisation de ce plan d'actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l'Agence de l'eau, trois ans après le constat de rendement insuffisant.

Le calendrier d'application de cette disposition est précisé dans l'instruction du MEEM du 16 juin 2015 : les services d'eau n'ayant pas atteint le rendement minimum en 2014 et n'ayant pas consécutivement établi un plan d'actions fin 2016 seront susceptibles de voir leur redevance pour prélèvement doublée en 2017 (pour les prélèvements réalisés en 2016).

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance pour l'année 2016 qui rendent compte de la maîtrise des pertes en eau du service.

Année	Rdt (%)	Objectif Rdt Grenelle 2 (%)	ILP (m ³ /j/km)	ILVNC (m ³ /j/km)	ILC (m ³ /j/km)
2016	86,2	67,06	1,64	2,15	10,28

Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d'autres services) / (volume produit + volume acheté à d'autres services)

Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 2012

ILP (indice linéaire des pertes (m³/j/km)): (volume mis en distribution – volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de distribution)/nombre de jours dans l'année)

ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m³/j/km)): (volume mis en distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de canalisation de distribution)/nombre de jours dans l'année)


ILC (indice linéaire de consommation (m³/j/km)): (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d'autres services) / ((longueur de canalisation de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l'année)

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Rendement du réseau de distribution (%) (A+B)/(C+D)	91,9 %	85,8 %	92,4 %	91,3 %	86,2 %	-5,6%
Volume consommé autorisé année entière (m3) A	568 506	607 056	682 965	694 832	716 206	3,1%
Volume vendu à d'autres services (m3) B	66 175	42 617	84 154	68 836	36 388	-47,1%
Volume produit (m3) C	690 958	748 836	821 956	829 851	864 349	4,2%
Volume acheté à d'autres services (m3) D		8 247	7 868	6 488	8 596	32,5%

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le tableau

(A = Volume consommé autorisé année entière ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services)

Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008

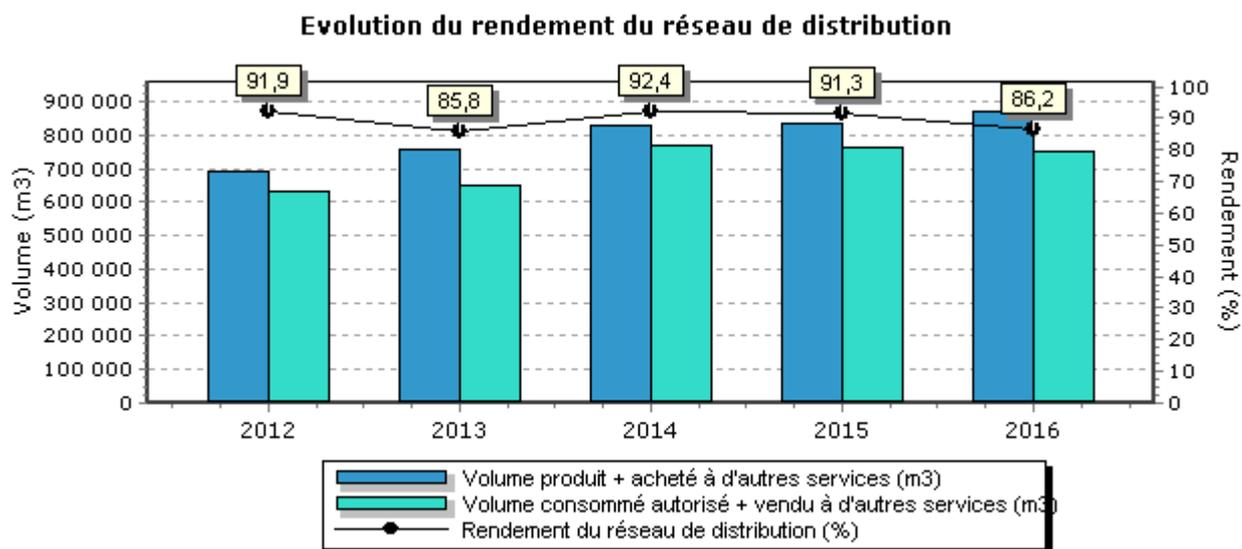

Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l'Agence de l'Eau, le rendement de réseau 2016 étant supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n'est pas nécessaire d'établir un plan d'actions spécifique. Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises en œuvre en 2016.

→ *L'indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] et l'indice linéaire de pertes en réseau [P106.3]*

	2012	2013	2014	2015	2016
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/Nombre de jours dans l'année	1,24	2,00	1,28	1,54	2,15
Volume mis en distribution (m3) A	624 783	714 466	745 670	767 503	836 557
Volume comptabilisé année entière (m3) B	558 607	586 466	658 535	662 502	679 066
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	146 042	175 505	186 278	187 094	200 099

	2012	2013	2014	2015	2016
Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/Nombre de jours dans l'année	1,05	1,68	0,92	1,06	1,64
Volume mis en distribution (m3) A	624 783	714 466	745 670	767 503	836 557
Volume consommé autorisé année entière (m3) B	568 506	607 056	682 965	694 832	716 206
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	146 042	175 505	186 278	187 094	200 099

5.3. La maintenance du patrimoine



On distingue deux types d'interventions :

- Des opérations programmées d'entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce à des outils d'exploitation, analysant notamment les risques de défaillance,
- Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures d'intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service restent ainsi l'exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées (régionales ou nationales) et bénéficie d'outils informatiques de maintenance et de gestion des interventions.



La gestion centralisée des interventions

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu'elles soient programmées ou imprévues, qu'il s'agisse de la maintenance d'un équipement, d'une intervention sur le branchement d'un abonné, d'une réparation de fuite ou encore d'un prélèvement pour analyse.

5.3.1. LES RECHERCHES DE FUITES

Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant :

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre de fuites sur canalisations	14	31	15	16	20	25,0%
Nombre de fuites par km de canalisations	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0%
Nombre de fuites sur branchement	116	177	162	72	100	38,9%
Nombre de fuites pour 100 branchements	3,0	4,3	3,9	1,7	2,4	41,2%
Nombre de fuites réparées	130	208	177	88	121	37,5%

5.3.2. LES AUTRES OPERATIONS DE MAINTENANCE

→ *Les installations*



- Les réservoirs ont été nettoyés et désinfectés :

- . BAPAUME du 7 Mars 2016 au 9 Mars 2016
- . MOYENNEVILLE du 4 Avril 2016 au 6 Avril 2016
- . CROISILLES du 14 Mars 2016 au 16 Mars 2016
- . ABLAINZEVILLE le 11 Mai 2016
- . BEAUMETZ LES CAMBRAI du 29 Février 2016 au 2 Mars 2016
- . LAGNICOURT MARCEL le 15 Avril 2016
- . MORCHIES les 29 et 30 Mars 2016
- . FONCQUEVILLERS le 10 Mars 2016
- . ECOUST ST MEIN les 16 et 17 Mars 2016
- . CHERISY les 23 et 24 Mai 2016
- . HEBUTERNE les 12 et 13 Octobre 2016

→ *Les réseaux et branchements*

Le SIG est un composant essentiel de la gestion du patrimoine réseau. En effet, le SIG permet l'inventaire et la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements d'exploitation. Cette capitalisation des informations permet d'intervenir efficacement au quotidien et de construire une stratégie optimisée de l'exploitation et du renouvellement.

5.4. L'efficacité environnementale

5.4.1. LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU



La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d'eau. Le périmètre de protection est un des principaux moyens pour éviter la dégradation de la ressource par des pollutions accidentelles ou diffuses. L'indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service **[P108.3]** permet d'évaluer ce processus.

	2012	2013	2014	2015	2016
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource	60 %	60 %	59 %	60 %	60 %

Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la façon suivante :

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource par installation de production	2012	2013	2014	2015	2016
Forage - LEBUCQUIERE - ch Haplincourt		60 %	60 %	60 %	60 %
Forage - WARLENCOURT - rue Petit Bois	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Forage et Réservoir - CHERISY - rue Arras					60 %
Forage et Réservoir - ECOUST ST MEIN				60 %	60 %
Forage et Réservoir - HEBUTERNE - Rue du Four					60 %
Forage, Réservoir et Surpression - LAGNICOURT MARCEL - rue Beugny		20 %	20 %	20 %	20 %
Forage, Réservoir et Surpression - MORCHIES - rue Principale		60 %	60 %	60 %	60 %
Forage VELU				60 %	60 %
Installation de production d'eau: 001-FOR CROISILLES		60 %	60 %	60 %	60 %
Installation de production d'eau: 001-FOR RIENCOURT	0 %				



5.4.2. LE BILAN ENERGETIQUE DU PATRIMOINE



Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre. La performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d'énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	389 322	383 993	433 371	410 292	440 151	7,3%
Installation de production	349 879	345 402	387 694	359 887	403 098	12,0%
Installation de reprise, de pompage ou surpresseur	0	0	13 849	12 473	9 572	-23,3%
Réservoir ou château d'eau	39 443	33 234	31 828	37 932	27 481	-27,6%
	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie consommée facturée (kWh)	385 605	437 924	411 497	473 969	433 051	-8,6%
Installation de production	346 162	401 129	363 686	419 949	388 077	-7,6%
Installation de reprise, de pompage ou surpresseur	39 443	32 631	16 517	10 022	17 105	70,7%
Réservoir ou château d'eau		62	30 014	43 576	27 371	-37,2%
Installation de captage		4 102	1 280	422	498	18,0%

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

5.4.3. LA CONSOMMATION DE REACTIFS

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement :

- ◆ assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité,
- ◆ réduire les quantités de réactifs à utiliser.

FOR CROISILLES	CHLORE	39 kg
FOR LEBUCQUIERE	CHLORE	105 kg
FOR VELU	CHLORE	12 kg
FOR WARLENCOURT	CHLORE	125 kg
FOR ECOUST ST MEIN	CHLORE	6 kg
FOR SAILLY AU BOIS	CHLORE	8 kg
MOYENNEVILLE	CHLORE	10 kg
FOR CHERISY	CHLORE	4,5 kg

5.4.4. LA VALORISATION DES SOUS-PRODUITS

→ *La valorisation des déchets liés au service*



Les déchets liés à l'activité du service sont gérés suivant des filières respectueuses de l'environnement. Le recyclage des matériaux est privilégié.

L'engagement de responsabilité environnementale permet à Veolia de développer des bonnes pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles trient à la source les huiles, graisses et absorbants (matières souillées par des solvants, des huiles...), les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d'activité réseau, les déchets métalliques, les emballages (carton, bois, polystyrène...), les déchets de laboratoire (verrerie, sous-produits d'analyses) et les déchets de bureaux (papier, plastique, verre, piles, cartouches d'imprimantes...).

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production (usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées.

5.5. Propositions d'amélioration du patrimoine

Ces propositions d'amélioration sont issues de l'ensemble des points précédemment développés ainsi que des données disponibles dans les outils de gestion du patrimoine.

Aussi, comme exploitant du service, Veolia est à même de proposer à la Collectivité les arbitrages entre réparation et renouvellement ainsi que des évolutions à programmer pour améliorer la performance du service.

De même, Veolia apporte les conseils à la Collectivité utiles à l'établissement de ses priorités patrimoniales, afin d'optimiser le renouvellement dont elle a la charge dans une perspective de gestion durable du service.

Le développement d'outils avancés de gestion du patrimoine a été éprouvé sur des centaines d'installations (par exemple environ 700 usines de traitement d'eau potable en France), ainsi que le suivi de 200 000 km de réseaux d'eau potable et des équipements associés. Si nécessaire, des outils de modélisation peuvent être utilisés pour dimensionner très précisément les installations lors de leur remplacement.



Le patrimoine installation

Notre outil de gestion des équipements permet de connaître à tout moment l'inventaire du patrimoine et l'historique des interventions sur chacun des équipements, qu'il s'agisse des interventions d'exploitation, de maintenance, des contrôles réglementaires ou de sécurité. En fonction des opérations réalisées ou à venir, nos équipes sont alors en mesure de proposer des renouvellements.

Cet outil fournit ainsi des informations objectives pour déterminer les meilleurs choix entre, par exemple, un renforcement de la maintenance d'un équipement sensible ou son remplacement total ou partiel.



6. Le rapport financier du service

6.1. Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1^{er} février 2016.

→ *Le CARE*

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières ».

Les données ci-dessous sont en Euros.

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation
Année 2016
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: G171E - S.I.A.B.E.

Eau

LIBELLE	2015	2016	Ecart %
PRODUITS	1 795 854	1 820 801	1,39 %
Exploitation du service	1 007 527	1 018 714	
Collectivités et autres organismes publics	661 760	665 299	
Travaux attribués à titre exclusif	67 173	72 961	
Produits accessoires	59 394	63 827	
CHARGES	1 773 687	1 691 560	-4,63 %
Personnel	461 777	389 630	
Energie électrique	63 807	62 891	
Achats d'eau	18 599	24 694	
Produits de traitement	5 364	4 156	
Analyses	18 560	16 296	
Sous-traitance, matières et fournitures	93 249	81 473	
Impôts locaux et taxes	20 836	20 096	
Autres dépenses d'exploitation	152 955	159 824	
<i>télécommunications, poste et telegestion</i>	26 483	34 688	
<i>engins et véhicules</i>	57 098	44 206	
<i>informatique</i>	32 087	29 692	
<i>assurances</i>	2 423	8 754	
<i>locaux</i>	38 563	37 095	
<i>autres</i>	- 3 698	5 389	
Contribution des services centraux et recherche	78 599	72 633	
Collectivités et autres organismes publics	661 760	665 299	
Charges relatives aux renouvellements	126 549	126 725	
<i>pour garantie de continuité du service</i>	83 883	82 894	
<i>programme contractuel (renouvellements)</i>	42 666	43 831	
Charges relatives aux investissements	31 639	32 114	
<i>programme contractuel (investissements)</i>	31 639	32 114	
Charges relatives aux compteurs du domaine privé	28 616	27 958	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	11 376	7 774	
RESULTAT AVANT IMPOT	22 168	129 241	NS
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	7 386	43 076	
RESULTAT	14 782	86 166	NS

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

14/03/2017

→ **L'état détaillé des produits**

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE :

Les données ci-dessous sont en Euros.

Etat détaillé des produits (1)
Année 2016

Collectivité: G171E - S.I.A.B.E.

Eau

LIBELLE	2015	2016	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	987 137	1 005 444	1,85 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	961 309	914 357	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	25 828	91 087	
Ventes d'eau à d'autres services publics	20 390	13 270	-34,92 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	20 390	13 270	
Exploitation du service	1 007 527	1 018 714	1,11 %
Produits : part de la collectivité contractante	390 465	386 757	-0,95 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	381 891	343 545	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	8 574	43 212	
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)	24 066	26 551	10,33 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	23 590	23 098	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	476	3 453	
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	247 230	251 991	1,93 %
<i>dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)</i>	239 212	221 742	
<i>dont variation de la part estimée sur consommations</i>	8 018	30 249	
Collectivités et autres organismes publics	661 760	665 299	0,53 %
Produits des travaux attribués à titre exclusif	67 173	72 961	8,62 %
Produits accessoires	59 394	63 827	7,46 %

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA).

14/03/17

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

Les principales évolutions des produits et des charges sont les suivantes :

6.2. Situation des biens

→ *Variation du patrimoine immobilier*

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

→ *Inventaire des biens*

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens propres de la Société y figurant sont ceux, conformément au décret 2016-86 du 1^{er} février 2016, expressément désignés au contrat comme biens de reprise.

→ *Situation des biens*

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

6.3. Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

→ Programme contractuel de renouvellement

Réseaux	Quantité renouvelée exercices antérieurs	Quantité renouvelée dans l'exercice
BRANCHEMENTS EAU Plomb	463	22

→ Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service :

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de l'exercice dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service.

Nature des biens	2016
Canalisations et accessoires (€)	36 756,87
Equipements (€)	66 038,30

6.4. Les engagements à incidence financière

Ce chapitre a pour objectif de présenter sommairement les engagements liés à l'exécution du service public et qui, à ce titre, peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

6.4.1. FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

→ Régularisations de TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition², deux cas se présentent :

- Le nouvel exploitant est assujéti à la TVA³ : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux Services de l'Etat.
- Le nouvel exploitant n'est pas assujéti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'Administration Fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

→ Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la Collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

→ Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

→ Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des

² art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

³ Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

→ **Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat**

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de recouvrement des sommes dues qui s'imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de reversement des surtaxes correspondantes.

6.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire,
- ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour baliser les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

→ **Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia**

Les salariés de Veolia bénéficient :

- des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1^{er} janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

→ **Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat**

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier masse salariale correspondante).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et

d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents⁴ affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

→ *Comptes entre employeurs successifs*

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- ◆ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,
- ◆ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13^{ème} mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,....,
- ◆ concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail,...

⁴ Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.



7. Annexes

7.1. La facture 120 m³

ABLAINZEVILLE	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

ACHIET LE GRAND	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Collecte et dépollution des eaux usées			144,00	144,00	0,00%
Part communale			144,00	144,00	0,00%
Consommation	120	1,2000	144,00	144,00	0,00%
Organismes publics et TVA			94,41	94,63	0,23%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2660	31,92	31,92	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			481,48	485,63	0,86%

ACHIET LE PETIT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

AVESNES LES BAPAUME	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Collecte et dépollution des eaux usées			138,41	138,54	0,09%
Part délégataire			138,41	138,54	0,09%
Consommation	120	1,1545	138,41	138,54	0,09%
Organismes publics et TVA			111,44	111,67	0,21%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2660	31,92	31,92	0,00%
TVA			32,96	33,19	0,70%
TOTAL € TTC			492,92	497,21	0,87%

BANCOURT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BAPAUME	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Collecte et dépollution des eaux usées			328,11	328,24	0,04%
Part délégataire			138,41	138,54	0,09%
Consommation	120	1,1545	138,41	138,54	0,09%
Part communale			189,70	189,70	0,00%
Consommation	120	1,5808	189,70	189,70	0,00%
Organismes publics et TVA			130,41	130,64	0,18%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2660	31,92	31,92	0,00%
TVA			51,93	52,16	0,44%
TOTAL € TTC			701,59	705,88	0,61%

BARASTRE	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BEAULENCOURT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BEAUMETZ LES CAMBRAI	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BEHAGNIES	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BEUGNATRE	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BIEFVILLERS LES BAPAUME	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

BIHUCOURT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Collecte et dépollution des eaux usées			144,00	144,00	0,00%
Part communale			144,00	144,00	0,00%
Consommation	120	1,2000	144,00	144,00	0,00%
Organismes publics et TVA			94,41	94,63	0,23%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2660	31,92	31,92	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			481,48	485,63	0,86%

CHERISY	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

COURCELLES LE COMTE	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

CROISILLES	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Collecte et dépollution des eaux usées			298,98	297,11	-0,63%
Part délégataire			230,97	229,10	-0,81%
Abonnement			55,94	55,48	-0,82%
Consommation	120	1,4468	175,03	173,62	-0,81%
Part communale			68,01	68,01	0,00%
Abonnement			4,00	4,00	0,00%
Consommation	120	0,5334	64,01	64,01	0,00%
Organismes publics et TVA			127,50	127,53	0,02%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,2660	31,92	31,92	0,00%
TVA			49,02	49,05	0,06%
TOTAL € TTC			669,55	671,64	0,31%

ECOUST SAINT MEIN	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

ERVILLERS	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

FAVREUIL	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

FONCQUEVILLERS	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

HAMELINCOURT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

HAPLINCOURT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

LAGNICOURT MARCEL	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

LE SARS	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

LE TRANSLOY	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

LEBUCQUIERE	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

LIGNY THILLOY	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

MORCHIES	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

MORY	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

MOYENNEVILLE	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

RIENCOURT LES BAPAUME	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

SAILLY AU BOIS	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

SAPIGNIES	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

VELU	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

VILLERS AU FLOS	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

WARLENCOURT EAUCOURT	m³	Prix au 01/01/2017	Montant au 01/01/2016	Montant au 01/01/2017	N/N-1
Production et distribution de l'eau			243,07	247,00	1,62%
Part délégataire			173,19	174,34	0,66%
Abonnement			33,80	34,02	0,65%
Consommation	120	1,1693	139,39	140,32	0,67%
Part syndicale			65,86	65,86	0,00%
Consommation	120	0,5488	65,86	65,86	0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)	120	0,0567	4,02	6,80	69,15%
Organismes publics et TVA			62,49	62,71	0,35%
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,3880	46,56	46,56	0,00%
TVA			15,93	16,15	1,38%
TOTAL € TTC			305,56	309,71	1,36%

7.2. Attestations d'assurances

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, Veolia a souscrit aux polices d'assurance suivantes :

- Assurance de responsabilité civile : cette assurance couvre Veolia des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement juridique, que Veolia est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l'exécution de ses obligations.

- Assurance de dommages aux biens : cette assurance est souscrite par Veolia pour son propre compte. Elle a pour objet de garantir les biens affermés contre les dommages résultant de l'exploitation du service. L'ensemble de ces attestations d'assurance est disponible sur simple demande de la Collectivité.

7.3. Données clientèle par commune


ABLAINZEVILLE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	203	203	203	206	210	1,9%
Nombre d'abonnés (clients)	89	90	92	92	91	-1,1%
Volume vendu (m3)	6 546	7 030	8 014	8 166	8 561	4,8%
ACHIET LE GRAND	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 085	1 080	1 062	1 047	1 032	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)	437	440	432	435	435	0,0%
Volume vendu (m3)	38 975	37 948	35 283	35 327	37 031	4,8%
ACHIET LE PETIT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	338	341	343	331	321	-3,0%
Nombre d'abonnés (clients)	152	155	156	157	156	-0,6%
Volume vendu (m3)	12 430	12 690	10 911	11 162	12 089	8,3%
AVESNES LES BAPAUME	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	141	138	144	150	156	4,0%
Nombre d'abonnés (clients)	70	70	70	69	77	11,6%
Volume vendu (m3)	9 047	6 093	6 156	6 739	6 050	-10,2%
BANCOURT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	75	78	81	80	80	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	40	39	40	40	39	-2,5%
Volume vendu (m3)	2 610	2 904	1 593	1 891	2 115	11,8%
BAPAUME	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	4 344	4 353	4 301	4 275	4 257	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	1 603	1 625	1 627	1 621	1 646	1,5%
Volume vendu (m3)	226 248	204 868	200 078	204 342	202 186	-1,1%
BARASTRE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	256	258	270	283	294	3,9%
Nombre d'abonnés (clients)	124	122	124	125	123	-1,6%
Volume vendu (m3)	12 809	10 680	10 979	12 233	11 179	-8,6%
BEAULENCOURT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	223	225	231	239	246	2,9%
Nombre d'abonnés (clients)	104	105	103	106	104	-1,9%
Volume vendu (m3)	11 910	14 146	12 895	11 478	11 346	-1,2%
BEAUMETZ LES CAMBRAI	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		593	615	616	626	1,6%
Nombre d'abonnés (clients)		259	262	262	262	0,0%
Volume vendu (m3)		12 606	24 036	25 224	22 481	-10,9%
BEHAGNIES	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	136	127	122	116	113	-2,6%
Nombre d'abonnés (clients)	56	55	58	58	60	3,4%
Volume vendu (m3)	5 427	5 749	5 822	9 079	5 281	-41,8%
BEUGNATRE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	135	138	139	148	158	6,8%
Nombre d'abonnés (clients)		66	65	63	64	1,6%
Volume vendu (m3)			5 404	6 550	4 418	-32,5%

BIEFVILLERS LES BAPAUME	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	112	111	105	100	95	-5,0%
Nombre d'abonnés (clients)	51	51	51	51	52	2,0%
Volume vendu (m3)	4 259	3 551	3 513	4 143	3 908	-5,7%
BIHUCOURT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	375	379	369	361	354	-1,9%
Nombre d'abonnés (clients)	136	141	142	146	147	0,7%
Volume vendu (m3)	14 783	14 711	13 036	13 976	19 369	38,6%
CHERISY	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)				0	309	100%
Nombre d'abonnés (clients)					118	
Volume vendu (m3)					9 410	
COURCELLES LE COMTE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	460	455	454	458	454	-0,9%
Nombre d'abonnés (clients)	196	197	201	202	204	1,0%
Volume vendu (m3)	17 159	15 510	17 758	17 434	15 467	-11,3%
CROISILLES	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 393	1 434	1 473	1 584	1 696	7,1%
Nombre d'abonnés (clients)	627	659	671	697	708	1,6%
Volume vendu (m3)	59 182	60 101	70 610	64 083	63 757	-0,5%
ECOUST SAINT MEIN	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		509	517	511	510	-0,2%
Nombre d'abonnés (clients)			203	206	205	-0,5%
Volume vendu (m3)			24 035	14 665	16 244	10,8%
ERVILLERS	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	405	401	402	404	408	1,0%
Nombre d'abonnés (clients)	193	191	192	189	193	2,1%
Volume vendu (m3)	14 542	16 619	16 046	17 238	17 031	-1,2%
FAVREUIL	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	254	253	253	246	240	-2,4%
Nombre d'abonnés (clients)	91	93	94	97	99	2,1%
Volume vendu (m3)	6 982	7 418	7 617	7 797	7 328	-6,0%
FONCQUEVILLERS	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		476	478	475	466	-1,9%
Nombre d'abonnés (clients)			186	188	190	1,1%
Volume vendu (m3)			18 853	14 742	16 665	13,0%
HAMELINCOURT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	265	265	270	266	267	0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	117	119	118	119	123	3,4%
Volume vendu (m3)	10 588	9 355	10 933	11 018	10 735	-2,6%
HAPLINCOURT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	200	195	191	194	192	-1,0%
Nombre d'abonnés (clients)	91	92	90	90	89	-1,1%
Volume vendu (m3)	8 827	7 620	8 014	8 476	8 042	-5,1%

HEBUTERNE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)				0	519	100%
Nombre d'abonnés (clients)					242	
Volume vendu (m3)					14 115	
LAGNICOURT MARCEL	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	339	349	354	362	357	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)		144	145	148	147	-0,7%
Volume vendu (m3)		14 073	12 560	13 318	13 889	4,3%
LE SARS	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	165	164	167	167	172	3,0%
Nombre d'abonnés (clients)	71	72	72	72	71	-1,4%
Volume vendu (m3)	5 616	4 948	4 684	5 218	4 927	-5,6%
LE TRANSLOY	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	443	446	440	429	418	-2,6%
Nombre d'abonnés (clients)	195	196	199	198	203	2,5%
Volume vendu (m3)	17 688	18 433	16 690	14 626	15 557	6,4%
LEBUCQUIERE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		254	254	255	253	-0,8%
Nombre d'abonnés (clients)		111	120	119	117	-1,7%
Volume vendu (m3)		4 660	9 133	11 845	9 940	-16,1%
LIGNY THILLOY	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	576	590	577	576	574	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	238	239	237	236	241	2,1%
Volume vendu (m3)	20 241	19 438	20 162	18 234	20 769	13,9%
MORCHIES	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	180	180	179	180	188	4,4%
Nombre d'abonnés (clients)		96	94	92	90	-2,2%
Volume vendu (m3)		13 155	7 750	7 061	8 416	19,2%
MORY	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	346	339	336	333	332	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	142	143	140	140	137	-2,1%
Volume vendu (m3)	12 779	13 333	12 086	13 049	12 073	-7,5%
MOYENNEVILLE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	293	296	296	290	284	-2,1%
Nombre d'abonnés (clients)	133	129	132	132	133	0,8%
Volume vendu (m3)	9 207	8 738	9 624	9 200	8 176	-11,1%
RIENCOURT LES BAPAUME	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	35	36	37	38	39	2,6%
Nombre d'abonnés (clients)	19	19	19	20	20	0,0%
Volume vendu (m3)	2 956	2 733	2 778	2 137	2 715	27,0%
SAILLY AU BOIS	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		290	294	302	305	1,0%
Nombre d'abonnés (clients)			131	134	136	1,5%
Volume vendu (m3)			13 374	15 410	13 038	-15,4%

SAPIGNIES	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	183	182	181	182	186	2,2%
Nombre d'abonnés (clients)	81	81	84	83	85	2,4%
Volume vendu (m3)	9 975	8 915	9 247	10 377	9 526	-8,2%
VELU	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		126	129	134	139	3,7%
Nombre d'abonnés (clients)		74	71	68	69	1,5%
Volume vendu (m3)		2 696	5 830	6 960	4 488	-35,5%
VILLERS AU FLOS	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	214	226	229	225	232	3,1%
Nombre d'abonnés (clients)	114	113	114	116	113	-2,6%
Volume vendu (m3)	11 980	9 677	9 822	8 516	7 850	-7,8%
WARLENCOURT EAUCOURT	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	158	163	167	168	162	-3,6%
Nombre d'abonnés (clients)	56	57	58	58	58	0,0%
Volume vendu (m3)	5 841	5 237	4 885	5 926	5 454	-8,0%

7.4. Le synoptique du réseau

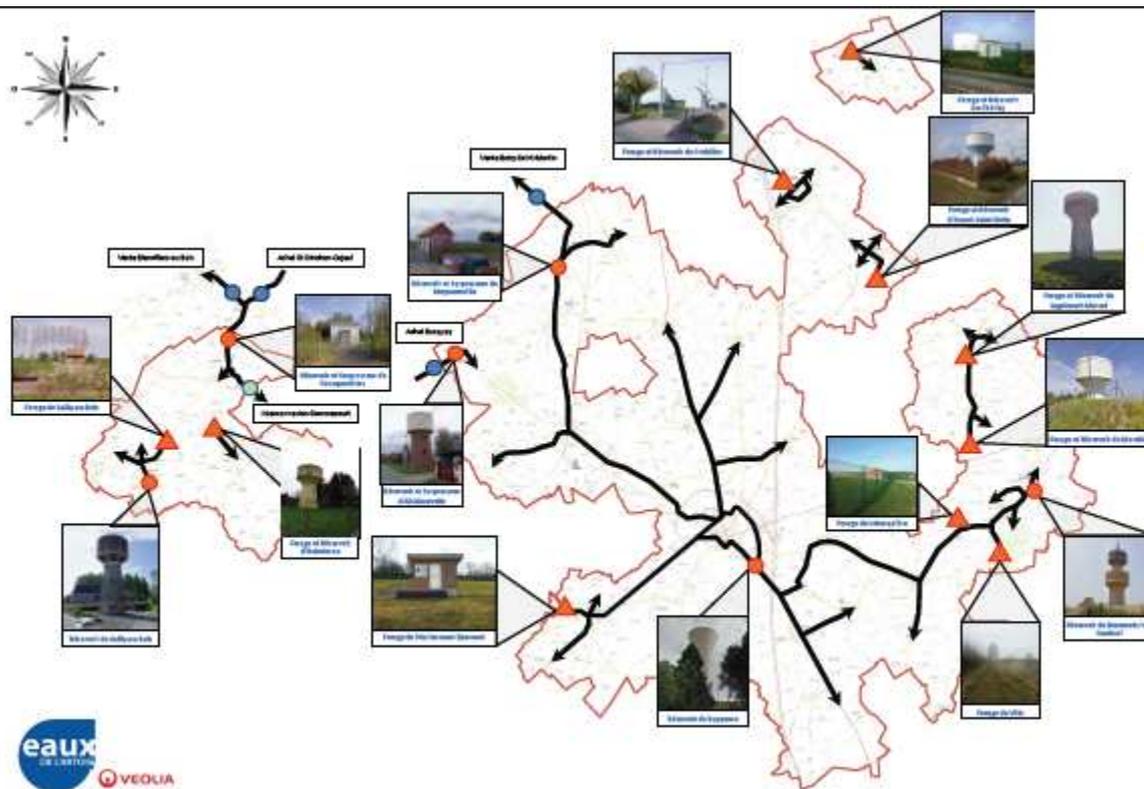

7.5. Le bilan énergétique du patrimoine

→ *Bilan énergétique détaillé du patrimoine*

Installation de production

Forage - LEBUCQUIERE - ch Haplincourt(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	183 155	144 597	153 802	126 542	149 922	18,5%
Energie facturée consommée (kWh)	183 155	177 924	149 383	185 895	121 090	-34,9%
Consommation spécifique (Wh/m3)	539	499	482	382	548	43,5%
Volume produit refoulé (m3)	340 019	289 970	318 976	331 121	273 750	-17,3%
Forage - SAILLY AU BOIS - rue Charon(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)			6 607	14 660	13 746	-6,2%
Energie facturée consommée (kWh)			4 186	3 254	23 318	616,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			251	493	539	9,3%
Volume produit refoulé (m3)			26 299	29 720	25 502	-14,2%
Forage - WARLENCOURT - rue Petit Bois(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	135 722	132 619	145 337	128 552	158 221	23,1%
Energie facturée consommée (kWh)	132 015	147 089	137 647	145 892	153 257	5,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)	486	425	480	436	493	13,1%
Volume produit refoulé (m3)	279 508	311 700	302 499	294 700	321 254	9,0%
Forage et réservoir - BEUGNATRE - rue Fresnicourt(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)			5 411	5 500	0	-100,0%
Energie facturée consommée (kWh)		1 709	8 247	4 265	5 188	21,6%
Consommation spécifique (Wh/m3)			1 032	1 242		
Volume produit refoulé (m3)			5 244	4 429	0	-100,0%
Forage et Réservoir - CHERISY - rue Arras(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume produit refoulé (m3)					12 329	
Forage et Réservoir - ECOUST ST MEIN(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)			7 959	15 493	13 725	-11,4%
Energie facturée consommée (kWh)			14 578	6 470	12 586	94,5%
Consommation spécifique (Wh/m3)			501	799	773	-3,3%
Volume produit refoulé (m3)			15 893	19 381	17 747	-8,4%
Forage et Réservoir - HEBUTERNE - Rue du Four (Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)					3 649	
Volume produit refoulé (m3)					26 583	

Forage, Réservoir et Surpression - LAGNICOURT MARCEL - rue Beugny(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)		5 357	6 993	5 380	5 363	-0,3%
Energie facturée consommée (kWh)		9 996	8 305	8 034	5 380	-33,0%
Consommation spécifique (Wh/m3)		627	373	785	755	-3,8%
Volume produit refoulé (m3)		8 546	18 770	6 853	7 099	3,6%
Forage, Réservoir et Surpression - MORCHIES - rue Principale(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)		8 096	6 998	9 127	9 139	0,1%
Energie facturée consommée (kWh)			5 216	13 856	10 291	-25,7%
Consommation spécifique (Wh/m3)		892	688	768	336	-56,3%
Volume produit refoulé (m3)		9 080	10 175	11 878	27 237	129,3%
Forage VELU(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)		23 474	23 014	21 683	17 230	-20,5%
Energie facturée consommée (kWh)		32 763	18 108	18 958	17 976	-5,2%
Consommation spécifique (Wh/m3)		421	505	512	253	-50,6%
Volume produit refoulé (m3)		55 735	45 579	42 310	68 157	61,1%
Installation de production d'eau: 001-FOR CROISILLES(Désinfection seule)	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	30 992	31 259	31 573	32 950	35 752	8,5%
Energie facturée consommée (kWh)	30 992	31 648	18 016	33 325	35 342	6,1%
Consommation spécifique (Wh/m3)	434	424	402	368	422	14,7%
Volume produit refoulé (m3)	71 431	73 805	78 521	89 459	84 691	-5,3%

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur

Reprise - MONCHY AU BOIS - rue St Ladre	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)			41	2	1 101	54 950,0%
Energie facturée consommée (kWh)			1 301	-132	1 999	-1 614,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)			2	0	60	100%
Volume pompé (m3)			21 231	18 297	18 462	0,9%
Réservoir et Surpression - FONCQUEVILLERS - rue Haute	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)			13 808	12 471	8 471	-32,1%
Energie facturée consommée (kWh)			15 216	10 154	15 106	48,8%
Consommation spécifique (Wh/m3)			113	876		
Volume pompé (m3)			122 341	14 232		
Surpresseur: 001-SUR CROISILLES	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Volume pompé (m3)	69 209	70 364	75 250	84 505	84 691	0,2%
Surpression - MOYENNEVILLE	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	0	0	0	0	0	0%
Energie facturée consommée (kWh)	39 443	32 631				

Réservoir ou château d'eau

Réservoir - BAPAUME - Fbg Péronne	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)		62	28	44	203	361,4%
Réservoir - SAILLY AU BOIS - rue Haute	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)			1	1	2	100,0%

Réservoir et Surpression - ABLAINZEVELLE - Grand Rue	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)			3 037	4 709	546	-88,4%
Réservoir et Surpression - MOYENNEVILLE - rue Ayettes	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	39 443	33 234	31 828	37 932	27 481	-27,6%
Energie facturée consommée (kWh)			26 948	38 822	26 620	-31,4%
Consommation spécifique (Wh/m3)	596	491	558	551	386	-29,9%
Volume pompé (m3)	66 175	67 687	57 043	68 846	71 158	3,4%

Installation de captage

Forage BEAUMETZ les CAMBRAI	2012	2013	2014	2015	2016	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)		4 102	1 280	422	498	18,0%

7.6. L’empreinte environnementale

Le développement d’outils adaptés permet d’évaluer de manière pertinente l’empreinte carbone et l’empreinte eau des services publics de l’eau. Chaque évaluation donne lieu à un plan d’actions visant à limiter les impacts et à réduire l’empreinte du service.

Veolia s’est également engagé dans la cotation développement durable de certains services publics d’eau et d’assainissement afin de mesurer l’efficacité de ses actions au regard d’une performance globale. La direction technique et performance consolide l’ensemble des Reporting et peut si la collectivité le souhaite calculer des indicateurs spécifiques tels que le Water Impact Index.




Le Water Impact Index

Le WIIX (Water Impact IndeX) est l’indicateur d’empreinte eau que nous avons développé pour évaluer l’impact de nos activités sur la ressource « eau ». Le WIIX prend en compte l’ensemble des prélèvements et des rejets d’eau directs et indirects dans le milieu naturel.

Il permet d’évaluer l’impact d’une activité sur la disponibilité des ressources en eau. Le Water Impact IndeX prend en compte la quantité d’eau utilisée et également sa qualité et le stress hydrique local.

Compatible avec la norme ISO 14046, le WIXX permet d’identifier si l’empreinte eau est générée directement par le service ou si elle se situe en amont (énergie et réactifs consommés) ou en aval (traitement des déchets)

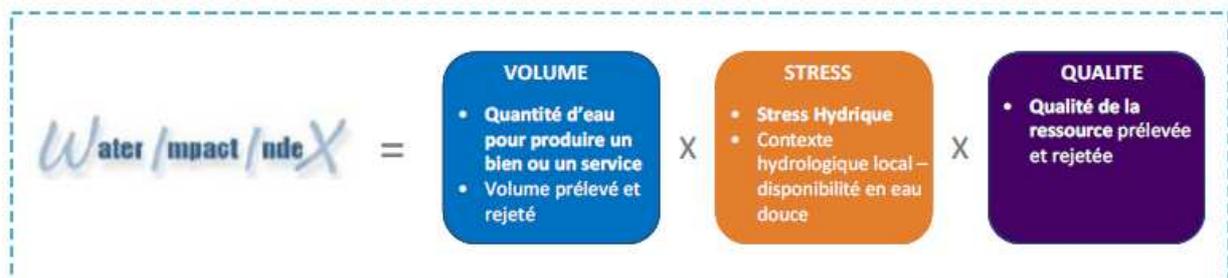

7.7. Annexes financières

→ *Les modalités d'établissement du CARE*

Introduction générale

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégué prévu à l'article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2016 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein du Centre Régional

L'organisation de la Société Veolia Eau Compagnie Générale des eaux au sein du Centre Régional Nord Pas de Calais Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

L'organisation de Veolia Eau s'articule en métropole autour de 21 Centres Régionaux regroupés au sein de 4 Zones aux effectifs resserrés. Pour répondre aux exigences des clients, les Centres Régionaux se sont vu confier, au plus près du terrain par conséquent, un certain nombre de moyens notamment techniques et commerciaux. Par ailleurs, la fonction comptable est mutualisée dans un centre comptable national afin d'optimiser la productivité de ces tâches.

Au sein de cette organisation, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses métiers, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société Veolia Eau Compagnie Générale des eaux a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d'autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE national un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, ressources humaines, bureau d'étude technique, service achats, expertises nationales...); étant précisé que cette mise en commun peut être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d'une Zone ou d'un Centre Régional par exemple).

Aujourd'hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE national, au travers d'une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d'une part du Centre Régional (niveaux successifs du Centre, du service, de l'unité opérationnelle), et d'autre part les charges de niveau national (contribution des services centraux) et de niveau Zone.

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement [de gaz], ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou facturés au cours du mois de décembre. Ces facturations sont comptabilisées dans les comptes de l'année suivante, tout comme, le cas échéant, les écarts d'estimation.

Par ailleurs, la loi dite « Warsmann » du 17/05/11 fait obligation à la Société d'accorder – dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau et d'assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur. Ces dégrèvements interviennent en minoration de factures déjà émises. A compter de l'exercice 2016, ces dégrèvements (comme l'ensemble des dégrèvements) sont portés en minoration des produits d'exploitation de l'exercice où ils sont accordés alors qu'ils étaient auparavant comptabilisés sur la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement ».

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusifs, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre produits facturés au cours de l'exercice et variation de la part estimée sur consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

- les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1),
- la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 22).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées § 2.1.2).

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

- ◆ les dépenses courantes d'exploitation (cf 2.1.1),
- ◆ un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf 2.1.2). Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- ◆ les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes,
- ◆ les charges relatives aux travaux à titre exclusifs.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité...) . En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau de l'unité opérationnelle (UO) dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats de l'UO. Ce calcul n'a pas d'incidence sur la présentation des charges, qui continuent à figurer selon leur nature dans les différentes rubriques du CARE.

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 1 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :

Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 2 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 3 ci-après), le montant de la garantie pour continuité du service s'appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours ;
- d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin de cette période, tel qu'il résulte de l'inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d'établissement des comptes annuels du résultat de l'exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 4 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2015, la charge portée dans le CARE au titre d'une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux travaux réalisés dans l'exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 4 ci-après) ;
- d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- ◆ pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat,
- ◆ pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée,
- ◆ avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros courants, le montant de l'investissement initial. S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d'un financement par endettement en vigueur l'année de la réalisation de l'investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu'au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis cette date compte tenu de l'évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d'investissements dans le cadre d'un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C'est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique.

- Annuités d'emprunts de la Collectivité prises en charge

Lorsque le délégataire s'est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d'annuités d'emprunt contractées par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du contrat ; la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette charge sur cette durée.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé

sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »...).

- Provisions pour investissements futurs

Les comptes annuels de résultat de l'exploitation peuvent tenir compte sous la forme de provisions pour investissements futurs de l'obligation du délégataire de financer des investissements qui ne seront réalisés qu'ultérieurement, sans que cela entraîne augmentation de la rémunération du délégataire lors de la réalisation de ces investissements. Le montant de la provision pouvant être constituée, correspond à l'étalement du coût financier total des investissements prévus.

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

Par ailleurs, on rappelle que comme évoqué au §2 « Produits », les dégrèvements accordés au titre de la loi « Warsmann » (comme l'ensemble des dégrèvements) sont portés à compter de 2016 en minoration des produits d'exploitation de l'exercice où ils sont accordés ; ils étaient auparavant comptabilisés sur la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement ». Ce retraitement peut également expliquer une partie de l'évolution de ce poste en 2016.

2.1.4. Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2016 correspond au taux de base de l'impôt sur les sociétés (33,33 %), hors contribution sociale additionnelle de 3,3% applicable lorsque l'entreprise dépasse certains seuils. Il s'entend également hors effet du crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE) dont a pu bénéficier la société et qui a été porté en minoration de son impôt sur les sociétés dans ses comptes sociaux.

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Le principe de base est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : services centraux, zones, centres régionaux, services (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l'exploitation l'ensemble de ses charges communes telles qu'elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l'exercice. Ce critère unique de répartition est déterminé par contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d'un contrat Hors Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la différence entre le volume d'activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d'achats d'eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Les contrats comportant des achats d'eau supportent une quote part forfaitaire de « peines et soins » égale à 5% de ces achats d'eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Centres Régionaux a été facturée au GIE national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats.

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2016 au titre de l'exercice 2015.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en sous-traitance. Cette règle ne trouve en revanche pas à s'appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d'expertise, ne sont pas membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu'un contrat bénéficie d'un apport d'eau en provenance d'un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

- ◆ inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d'eau réalisée,
- ◆ inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l'achat d'eau réalisé.

Dans une recherche d'exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de l'exploitation présentés anticipent sur 2016 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l'exercice 2017.

Notes :

1. *Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.*
2. *C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.*
3. *L'obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:*
 - *le bien doit faire partie d'une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire,*
 - *la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l'horizon de la période contractuelle en cours.*
4. *Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.*

7.8. Actualité réglementaire 2016

Certains textes présentés ci-dessous ont un impact contractuel. Veolia se tient à disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service.

Services publics locaux

→ *Application de la Loi NOTRe*

Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau (SOCLE).

L'arrêté du 20 janvier 2016 modifie l'arrêté du 17 mars 2006. Il impose qu'une Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau (Socle) soit annexée au plus tard le 31 décembre 2017 à chacun des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE - définissant les priorités des politiques de l'eau sur chacun des grands bassins hydrographiques). La première Socle sera établie par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.

Dans une note d'information aux Préfets en date du 13 juillet 2016, la Direction Générale des Collectivités Locales rappelle qu'à compter du 1^{er} janvier 2020, les compétences «eau» et «assainissement» seront exercées à titre obligatoire par les communautés de communes (CC) et communautés d'agglomération (CA). Pour ce qui concerne la compétence «assainissement», elle expose les mécanismes transitoires applicables aux CC pour la période 2018-2020. Enfin, elle souligne que la compétence «assainissement» inclut le service d'évacuation et de traitement des eaux pluviales.

La note aux préfets coordonnateurs de bassin du 7 novembre 2016 détaille les échéances de mise en œuvre dans les territoires des nouvelles compétences de la gestion locale de l'eau, à savoir :

- Etape 1 pour le 31/12/2017 : centrée sur les compétences Gemapi, Eau et Assainissement incluant une phase de consultation des Collectivités durant l'été 2017 ;
- Etape 2, à l'horizon 2020/2021 : en configuration définitive pour intégration dans les SDAGE 2022 – 2027.

L'annexe de la note du 7 novembre 2016 liste l'ensemble des compétences exclusives et partagées selon la nature des Collectivités (EPCI, Département, Région). Les compétences exclusives des EPCI sont « eau », « assainissement », « GEMAPI », « eaux pluviales urbaines » et « Défense Extérieure Contre l'Incendie ».

Contentieux européens et responsabilité des collectivités territoriales.

Pris au titre de l'article 112 de la loi NOTRe (codifié L.1611-10 dans le CGCT), le décret n°2016-1910 du 27 décembre 2016 précise les modalités selon lesquelles l'Etat peut solliciter les collectivités territoriales dans le cadre d'un manquement au droit de l'Union Européenne relevant en tout ou partie de compétences exercées par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

→ *GEMAPI*

L'acronyme GEMAPI pour « GEStion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » désigne communément le transfert obligatoire d'un bloc de 4 des 12 compétences désignées dans l'article L211-7 du Code de l'Environnement vers les communes ou les EPCI à fiscalité propre, tel qu'introduit dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « MAPTAM »).

Plusieurs textes législatifs et réglementaires publiés en 2016 ont précisé les modalités de ce transfert de compétences devant survenir au 1^{er} janvier 2018.

Loi biodiversité.

Les articles 61 à 65 de la loi Biodiversité du 8 août 2016 introduisent différentes dispositions concernant les Etablissements Publics de Territoriaux de Bassin et les modalités d'instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Prévention des inondations et systèmes d'endiguement.

Dans une note du 13 avril 2016, relative à la gestion des systèmes d'endiguement, le MEEM apporte un éclairage technique sur la nouvelle gestion des systèmes d'endiguement et précise les conditions de mise à disposition des ouvrages existants aux autorités compétentes en matière de GEMAPI. Notamment, un guide méthodologique précise l'économie générale des systèmes d'endiguement et présente les modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage pour les systèmes d'endiguement, selon que la compétence GEMAPI est exercée directement, par transfert ou délégation de compétence.

Les actions nationales prioritaires en matière de risque d'inondation pour 2016-2017 ont été précisées dans une instruction du 26 juillet 2016 (BO min. Écologie n° 14/2016, 10 août).

→ *Marchés publics et concessions*

L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été complétée par le décret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016, la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2016 et s'applique aux marchés passés postérieurement à cette date.

L'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d'application n°2016-86 du 1^{er} février 2016 ont quant à eux mis en application le nouveau régime des concessions au titre desquelles figurent les concessions de services publics et donc les délégations de services publics d'eau et d'assainissement. Ce nouveau régime est applicable aux procédures engagées postérieurement au 1^{er} avril 2016 à l'exception notable des dispositions relatives aux conditions de modification des concessions qui elles s'appliquent aux contrats en cours.

Ces deux dispositifs très structurants ont été complétés par divers textes au contenu plus administratifs : deux arrêtés des 19 mars et 25 mai 2016 listant les documents et certificats pouvant être demandés aux candidats à un marché public ainsi qu'un arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d'avis à appliquer pour la passation d'un contrat de concession.

→ *Numérique*

Loi pour une République Numérique.

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique intègre dans le champ de la libre réutilisation toutes les données produites ou reçues par des personnes exerçant un SPIC revenant ainsi sur l'exception mise en place par la loi sur l'Open Data dite « Valter » du 29 décembre 2015.

La loi maintient néanmoins une exception en dotant les administrations exerçant une mission de SPIC soumise à la concurrence du droit de s'opposer à la libre réutilisation des bases de données qu'elles ont produites ou reçues.

Un décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1^{er} janvier 2017, encadre les conditions dans lesquelles des redevances de réutilisation de données publiques peuvent être appliquées, par dérogation au principe de gratuité, ainsi que leurs modalités de calcul.

Saisie de l'administration par Voie Electronique.

Deux textes publiés en 2016 sont venus préciser le droit des usagers de saisir les services publics locaux par voie électronique.

1. Le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 prévoit les conditions d'application du droit de saisir l'administration par voie électronique qui s'applique selon les mêmes règles aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
2. Le décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016 fixe les démarches faisant exceptions temporaires ou définitives à ce droit de saisie au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de coopération intercommunale.

Facturation électronique.

Le décret du 2 novembre 2016 et l'arrêté du 9 novembre ont été pris en application de l'ordonnance du 26 juin 2014, relative au développement de la facturation électronique. Cette nouvelle réglementation s'applique à compter du 1^{er} janvier 2017 aux grandes entreprises et aux personnes publiques.

Elle stipule que les fournisseurs de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics doivent obligatoirement transmettre leurs factures sous forme électronique. En retour, l'Etat, les collectivités territoriales et des établissements publics sont tenus d'accepter les factures électroniques de leurs fournisseurs.

Les textes précisent que la dématérialisation doit s'opérer via le portail mis en œuvre à cet effet par le ministère du Budget (« Chorus pro »), à l'exclusion de tout autre mode de transmission. Mais également que les entités publiques ne pourront rejeter les factures transmises hors Chorus Pro (ex : envoi de factures papier) qu'après avoir rappelé l'obligation de dématérialisation, via Chorus Pro, à leur fournisseur.

L'AIFE (Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat), dépendant du ministère des Finances édite un annuaire des entités publiques concernées par la réforme (services de l'Etat, collectivités territoriales, établissements publics).

Sécurité des systèmes d'information.

Pris en application des articles R 1332-41-1 R 1332-41-2 et R 1332-41-10 du code de la défense, l'arrêté du 17 juin 2016 fixant les règles de sécurité et les modalités de déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de sécurité relatives au secteur d'activités d'importance vitale « Gestion de l'eau » est entré en vigueur le 1^{er} juillet 2016. Cet arrêté détaille :

- ◆ les règles de sécurité que les opérateurs d'importance vitale (OIV) dans le domaine de la gestion de l'eau sont tenus de respecter pour protéger leurs systèmes d'information ;
- ◆ leurs délais d'application ;
- ◆ les modalités de déclaration à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;
- ◆ la liste de leurs systèmes d'information d'importance vitale identifiés par type de système ;
- ◆ ainsi que les modalités de déclaration à l'ANSSI de certains types d'incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information.

→ Amiante

L'article 113 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels crée un nouvel article au sein du code du travail, l'article L. 4412-2, sur le repérage avant travaux en matière d'amiante.

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles a désormais une obligation légale de faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.

Les modalités d'application et, le cas échéant d'exemption, de cette mesure seront précisées par voie réglementaire.

→ *Transition énergétique et émission de GES*

Certificats d'Economie d'Energie.

L'arrêté du 5 août 2016 portant validation du programme « Expérimentation d'un passeport de rénovation énergétique dans les TEPCV avec pré-diagnostic en ligne » rend possible la valorisation des diagnostics énergétiques dans les territoires labellisés « énergie positive » grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie.

Emissions atmosphériques et Gaz à Effet de Serre.

L'ordonnance n° 2015-1737 et le décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015 sont venus changer sensiblement les règles applicables à compter du 1^{er} janvier 2016. En effet, l'administration s'est rendue compte des similitudes des données à traiter pour établir les BEGES et les audits et a lissé les différences entre les deux référentiels. Les BEGES et audits sont soumis à un nouveau régime avec une nouvelle périodicité pour les BEGES (4 ans au lieu de 3 ans), un délai prolongé pour la remise des audits, des sanctions administratives pour défaut de production des BEGES, et la production de ces deux documents sur une plateforme informatique gérée par l'ADEME. Deux arrêtés complètent le dispositif : un arrêté précise les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour les BEGES tandis qu'un autre ajoute un gaz, le trifluorure d'azote, qui devra être pris en compte dans les BEGES devant être rendus à partir du 1^{er} juillet 2016.

→ *Economie circulaire*

Biogaz

L'ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 vise à favoriser le développement de la filière d'injection de biométhane dans les réseaux de distribution de gaz afin d'atteindre les objectifs de production fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévue à l'article L.141-1 du code de l'énergie. Certaines dispositions sont applicables depuis le 1^{er} juillet 2016.

Décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 : En application de la loi sur la transition énergétique, les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par le décret le seuil est, sauf dérogation, de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Cette disposition ne s'applique qu'aux installations mises en service après le 1^{er} janvier 2017.

Biomasse.

Le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 pris en application des articles 175 et 197 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le contenu de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) et des schémas régionaux biomasse (SRB). Les SNMB et SRB visent les actions nécessaires à la réalisation de l'objectif de réduction de 30 % de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en 2030, par rapport à l'année de référence 2012.

Service public de l'eau

→ *Relation avec les abonnés*

Recouvrement des petites créances.

Depuis le 1^{er} juin 2016, il est possible en application du décret n°2016-285 du 9 mars 2016 et du nouvel article 1244-4 du Code Civil (loi n°2015 du 6 août 2015) de recouvrer une créance jusqu'à 4000 euros (principal et intérêts compris) par la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mise en œuvre auprès d'un huissier de justice sans faire appel à un juge.

Présentation du prix au litre.

L'arrêté du 28 avril 2016 définit les modalités de calcul et de présentation du prix du litre d'eau tel qu'il doit figurer sur la facture dès le 1^{er} janvier 2017. Le consommateur est informé du prix du prix de l'eau en distinguant, d'une part, le coût de l'abonnement et, d'autre part, le prix TTC du litre d'eau basé sur la seule consommation.

L'indication du prix au litre apparaît déjà sur les factures des abonnés mais la règle de présentation nécessitait d'être harmonisée.

→ *Travaux à proximité des réseaux / réforme anti-endommagements / DT-DICT*

L'arrêté du 12 janvier 2016 modifie le formulaire CERFA relatif à l'avis de travaux urgents (ATU) et crée une notice explicative qui lui est associée. Il modifie également le formulaire CERFA relatif au récépissé de DT ou de DICT.

L'ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 modifie de façon mineure la seule partie législative des articles du Code de l'Environnement relatifs à la réforme.

L'arrêté du 26 juillet 2016 fixe pour l'année 2016 le barème des redevances instituées pour financer le téléservice (« Guichet Unique » de l'Inéris) référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur endommagement lors de travaux tiers.

L'arrêté du 27 décembre 2016 rend d'application obligatoire le guide technique, récemment remis à jour sous la forme de trois fascicules. Le texte simplifie par ailleurs le fonctionnement du guichet unique, en particulier la gestion des modifications des zones d'implantation des réseaux justifiées par les mises à jour successives de la carte des périmètres des communes.

→ *Dispositions diverses*

Métrologie légale & comptage.

Divers textes français et européens relatifs aux instruments de mesure et à la métrologie légale, dont relèvent les compteurs d'eau, ont été publiés durant l'année 2016.

Le décret n°2016-769 du 9 juin 2016 et l'arrêté du 9 juin 2016 transposent en droit français la directive 2014/31/UE du 26 février 2014 et la directive 2014/32/UE du 26 février 2014. Ces deux textes abrogent à compter du 1^{er} novembre 2016 le décret n°76-130 du 29 janvier 1976 réglementant les compteurs d'eau froide.

Un rectificatif à la directive déléguée 2015/13/UE met en conformité l'annexe III de la Directive 2014/32/UE du 26 février 2014 avec la norme EN 14154 et modifie très marginalement l'étendue des débits des compteurs d'eau.

L'arrêté du 2 novembre 2016 précise les modalités d'application du décret n°2016-769 du 9 juin 2016 en modifiant différents arrêtés dont, pour les compteurs d'eau, l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.

Eau potable, Environnement et Biodiversité

→ *Loi Biodiversité*

Promulguée le 8 août 2016, la loi n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages renforce le droit de l'environnement et la protection de la biodiversité (avec l'introduction de 4 nouveaux principes généraux du droit de l'environnement, notamment les principes de solidarité écologique et de non-régression), l'introduction de la réparation du préjudice écologique dans le code civil, le mécanisme de l'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages et le nouveau dispositif de compensation des atteintes à la biodiversité Cette loi modifie par ailleurs la

gouvernance de la politique de l'eau (composition des comités de bassin, attribution des aides des agences de l'eau, ...).

Le décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Française de la Biodiversité (AFB), nouvel établissement public créé par la loi du 8 août 2016. A compter du 1^{er} janvier 2017, l'AFB reprend notamment les fonctions précédemment exercées par l'ONEMA.

→ *Action de groupe*

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21^e siècle crée un socle commun pour les actions de groupe applicables aux secteurs de la santé, des discriminations, de l'environnement et du traitement des données personnelles numériques. L'action de groupe est codifiée à l'art. L. 142-3-1 du code de l'environnement et peut être actionnée devant les juges judiciaires et administratifs par toutes associations, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, dont les statuts comportent la défense de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ou toutes associations agréées de protection de l'environnement.

→ *Zones vulnérables*

L'arrêté du 11 octobre 2016 modifie l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Cet arrêté précise les capacités de stockage des effluents d'élevage et leurs délais de mise en œuvre ainsi que les caractéristiques des « bandes enherbées » visant à limiter les fuites d'azote par ruissellement au cours des périodes pluvieuses.

→ *Substances prioritaires dans les milieux*

Une note technique du Ministère de l'Environnement du 20 janvier 2016 dresse les objectifs et les caractéristiques de la liste de vigilance européenne dans la surveillance de l'état chimique des eaux de surface ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette liste de vigilance au niveau national pour le cycle de surveillance (2016-2017).

L'arrêté du 23 juin 2016 modifie l'arrêté du 17 décembre 2008 qui établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines. Plus précisément, l'arrêté explicite les principes à prendre en considération pour l'établissement des valeurs seuils dans les situations particulières de « fond géochimique naturel » élevé et ajoute les nitrites et orthophosphates à la liste minimale des polluants à prendre en compte.

Eau potable et Qualité

→ *Loi Santé*

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la « modernisation de notre système de santé » comporte trois articles dédiés plus ou moins directement aux usages de l'eau.

- ◆ L'article 51 introduit une réglementation sur les brumisateur visant à encadrer le risque « légionnelle » ;
- ◆ L'article 52 crée un régime de sanctions pour les gestionnaires d'eau de baignade pour les installations privatives situées dans les établissements recevant du public (ERP – typiquement hôtel) ;
- ◆ L'article 204 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de permettre l'utilisation d'eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de l'eau n'a pas d'effet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des denrées alimentaires finales.

→ *Traitement des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)*

Deux avis de la Direction Générale de la Santé publiés au JO du 15 juin 2016 dressent la liste des attestations de conformité sanitaire émises par les laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé pour, d'une part, les réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violet et, d'autre part, les modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

Le décret n°2016-859 du 29 juin 2016 détaille les procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. En France, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est désormais en charge de la délivrance, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché dont, notamment, les produits de désinfection utilisés dans le traitement de l'eau potable.

→ *Surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH)*

Agrément des laboratoires.

L'arrêté du 5 juillet 2016 constitue une mise à jour technique et réglementaire qui fixe les conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux.

Surveillance des eaux superficielles.

L'arrêté du 24 décembre 2015 modifie l'arrêté du 11 janvier 2007 qui fixe le programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire et détaille le programme d'analyses supplémentaires effectuées à la ressource pour les eaux superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m³/jour.

Ce programme correspondant au programme d'analyses additionnel (« RSadd ») par rapport au programme réalisé sur la ressource en eau. Il consiste en l'analyse de plusieurs paramètres selon une fréquence définie en fonction du débit prélevé à la ressource. Ce programme, initialement lancé en 2010, doit être reconduit tous les six ans. Le programme révisé comporte 10 substances supplémentaires (9 pesticides et l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS)). Pour ces nouveaux paramètres, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.

→ *Mesures de gestion*

Présence de tétrachloroéthylène et trichloréthylène dans l'EDCH.

Dans l'instruction DGS/EA4/2015/356 du 4 décembre 2015 (mise en ligne le 5 janvier 2016), la DGS détaille les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloréthylène.

Cette instruction précise les mesures correctives à mettre en place afin de rétablir la qualité de l'eau selon les seuils de concentrations observées et la présence concomitante (ou non) de tétrachloroéthylène et de trichloréthylène.

Lutte contre le saturnisme infantile.

Dans une instruction du 21 septembre 2016, la Direction Générale de la Santé rappelle le dispositif législatif et réglementaire visant à lutter contre le saturnisme infantile et à réduire les expositions au plomb de toute nature (sols, poussières, aliments et eau du robinet). Dans le domaine de l'eau de boisson, l'instruction fixe à 20 µg/L le seuil de concentration en plomb déclenchant un dépistage du saturnisme dans la population des enfants de moins de 7 ans et chez les femmes enceintes.

7.9. Glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné au délégataire pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Abonné domestique ou assimilé :

Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l'organisme chargé de l'encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l'agence de l'eau.

Capacité de production :

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 20 heures chacune (unité : m³/jour).

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 22000 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée par le délégataire.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification OHSAS 18001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Client (abonné) :

Le client est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc..). Le client est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement non collectif. Le client perd sa qualité d'abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un client correspond à un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre d'abonnements.

Consommation individuelle unitaire :

Consommation annuelle des clients particuliers individuels et collectifs divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients particuliers individuels et collectifs (unité : m³/client/an).

Consommation globale unitaire :

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients (unité : m³/client/an).

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai [D 151.0] :

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s'engage le service pour ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007)

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de 6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Eau souterraine influencée :

Eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU.

HACCP :

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d'identification et de hiérarchisation des risques développée à l'origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes d'alimentation en eau potable.

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

- ◆ 0 % : aucune action ;
- ◆ 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;
- ◆ 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ;
- ◆ 50 % : dossier déposé en préfecture ;
- ◆ 60 % : arrêté préfectoral ;
- ◆ 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ;
- ◆ 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable [P103.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- ◆ le niveau de connaissance du réseau et des branchements,
- ◆ et l'existence d'une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 100 points pour les services n'exerçant pas la mission de distribution.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : <http://services.eaufrance.fr/>

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :

L'indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m³/km/jour.

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :

L'indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. L'indice est exprimé en m³/km/jour.

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] :

Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Parties prenantes :

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d'eau ou d'assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics ...

Prélèvement :

Un prélèvement correspond à l'opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007)

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la valeur dépend de la densité de l'habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012-97 du 27 janvier 2012. Cette définition réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après :

$$\text{Objectif Rdt Grenelle 2} = \text{Min} (A + 0,2 \text{ ILC} ; 85)$$

Avec :

- ◆ Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ;
- ◆ ILC : Indice Linéaire de Consommation ($m^3/j/km$) qui traduit la densité de l'habitat et la taille du service ;
- ◆ A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d'une part, par une ressource en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d'autre part, par des prélèvements supérieurs à $2 Mm^3/an$ où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la ressource en eau).

Réseau de desserte :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d'arrosage, de nettoyage...) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d'équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Réseau de distribution :

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de branchements.

Résultat d'analyse :

On appelle résultat d'analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement effectué, il y a plusieurs résultats d'analyse (1 résultat par paramètre).

Taux d'impayés [P154.0] :

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux d'occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :

Nombre de coupures d'eau, par millier d'abonnés, survenues au cours de l'année pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24h à l'avance.

Les coupures de l'alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte.

Les coupures chez l'abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en compte.

Taux de clients mensualisés :

Pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un règlement mensuel par prélèvement bancaire.

Taux de clients prélevés :

Pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un règlement des factures par prélèvement bancaire.

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de $1\ 000 m^3/j$: pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :

- ◆ Ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
- ◆ Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :

- ◆ ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
- ◆ et le cas échéant ceux réalisés par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes

Taux de mutation (demandes d'abonnement) :

Nombre de demandes d'abonnement (mouvement de clients) rapporté au nombre total de clients, exprimé en pour cent.

Taux de réclamations [P155.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix.

Volume acheté en gros (ou acheté à d'autres services d'eau potable) :

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé.

Volume comptabilisé :

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n'inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation.

Volume consommé autorisé :

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.

Volume de service du réseau :

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution.

Volume mis en distribution :

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté).

Volume produit :

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. Le volume de service de l'unité de production n'est pas compté dans le volume produit.

Volume vendu en gros (ou vendu à d'autres services d'eau potable) :

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté.

7.10. Autres annexes

ANNEXE TRAVAUX

Les travaux sur le centre de l'Artois

Veolia accompagne les collectivités dans la réalisation et le suivi des travaux de pose et renouvellement de canalisations et de branchements des services délégués.

La réalisation des travaux sur le centre de l'Artois est suivie par une unité spécifique composée de 16 techniciens et agents de maîtrise qui assurent le contrôle de la bonne exécution de l'ensemble des travaux réalisés dans le périmètre de la délégations de service public avant leur raccordement sur les réseaux existants et en vue de leur intégration au périmètre affermé.



Pose de compteur de sectorisation



Pose de réseau sur ouvrage d'art



Raccordement de nuit sur réseau dn 500 mm

Ainsi, en 2014, l'unité travaux du centre de l'Artois a suivi et contrôlé la réalisation de :

- 40 000 ml de création ou de renouvellement de canalisation d'eau potable
- Le renouvellement ou la création de 6 300 branchements.



Pose de réseau en tranchée ouverte



Pose du génie civil d'une station de surpression

L'organisation de l'unité travaux du centre de l'Artois répond à de nombreux modes opératoires spécifiques à l'activité travaux. Cette organisation spécifique de l'activité travaux confère une maîtrise solide et une expertise reconnue.

Les chantiers réalisés ou contrôlés sur votre périmètre en 2016 sont repris dans le tableau ci-dessous :

Année 2016

Conti - Libelle contrat	Libelle commune	LINEAIRE DU RESEAU DISTRIBUTION (CANA) 01/07/2015	ENEMA	PHOCUS fixe	Linéaire (mL) inspecté Total	linéaire total comprenant les réparations de fuites						Nombre de fuites						Appel Tech. Réseaux	
						sur Réseau	sur branchement	sur PLOU BI	après compteur	Pression	Total fuites détectées	linéaire suite réparation fuites	Suite appel : RAS	Suite appel : Fuites					
G171E S.I.E.S.A.	ABLAINZEVILLE	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	ACHET LE GRAND	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	ACHET LE PETIT	4 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	AVESNES LES BAPAUME	4 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BANCOURT	3 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BAPAUME	28 174	400	0	400	1 900	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1 500	0	2	0
G171E S.I.E.S.A.	BARASTRE	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BEAULENCOURT	4 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BEAUMETZ LES CAMBRAI	6 812	3 200	0	3 200	4 200	0	1	0	1	0	0	2	0	1 000	0	2	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BEHAGNIES	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BEUGNATRE	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BIEFVILLERS LES BAPAUME	3 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	BIHCOURT	4 663	300	0	300	800	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	1	0	0
G171E S.I.E.S.A.	COURCELLES LE COMTE	7 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	CROISILLES	11 073	35 700	0	35 700	38 200	2	2	0	1	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	ECOUST-SAIN-MEIN	3 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	ERVILLERS	4 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	FAVREUIL	3 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	FONCQUEVILLERS	5 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	HAMELINCOURT	2 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	HAPINCOURT	5 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	HEBUTERNE	3 107	5 400	0	5 400	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	LAGNICOURT MARCEL	1 532	4 600	0	4 600	5 600	0	1	0	1	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	LESARS	6 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	LE TRANSLOY	3 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	LEBUCQUIERE	7 837	15 000	0	15 000	16 500	0	3	0	0	0	0	0	0	1 500	1	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	LIGNY THILLOY	2 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	MORCHIES	4 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	MORY	5 900	400	0	400	900	1	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	MOYENNEVILLE	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	RIENCOURT LES BAPAUME	3 698	8 500	0	8 500	9 000	0	0	0	0	1	0	0	0	500	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	SAILLY AU BOIS	3 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	SARIGNIES	4 512	100	0	100	600	0	1	0	0	0	0	0	0	500	0	1	0	0
G171E S.I.E.S.A.	VELU	4 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	VILLERS AU FLOS	4 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G171E S.I.E.S.A.	WARLENCOURT EAUCOURT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financement	Travaux réalisés par	Type travaux	Adresse	Commune	Contrat	Numero de contrat	Responsable de participative	Nbre de bits deuts	Nbre de bits renouvelés pièces	Nbre de bits renouvelés hors pièces	Nbre de P1	Linéaire de 10	Linéaire de 15	Linéaire de 20	Linéaire de 25	Linéaire de 30	Linéaire de 35	Linéaire de 40	Linéaire de 45	Linéaire de 50	Linéaire de 55	Linéaire de 60	Linéaire de 65	Linéaire de 70	Linéaire de 75	Linéaire de 80	Linéaire de 85	Linéaire de 90	Linéaire de 95	Linéaire de 100	Linéaire de 105	Linéaire de 110	Linéaire de 115	Linéaire de 120	Linéaire de 125	Linéaire de 130	Linéaire de 135	Linéaire de 140	Linéaire de 145	Linéaire de 150	Autres travaux				
VILLE	VEOLIA	EXTENSION DU RESEAU EP	RUE DE LAPENDRIE	BUCCOY	SIESA	G171E	B.D'YSKI	1				23																																23	
SIESA	VEOLIA	RENOUVELLEMENT DU RESEAU EP	RUE DE FOURDRINE	ACHET LE GRAND	SIESA	G171E	B.D'YSKI						20																																20
SIESA	SADE	REINFORCEMENT DU RESEAU EAU POTABLE	DIVERSES RUES - TRANCHE FERME	FAVREUIL / BEUGNATRE	SIESA	G171E	B.D'YSKI							2750																															2750
SIESA	SADE	REINFORCEMENT DU RESEAU EAU POTABLE	CHATEAU EAU BEAUMETZ LES CAMBRAI - FORAGE LEBUCQUIERE - TRANCHE CONDITIONNELLE	LEBUCQUIERE / BEAUMETZ LES CAMBRAI	SIESA	G171E	B.D'YSKI									730	1100																											1830	
MARIE	VEOLIA	REALISATION D'UNE BAONNETTE	RUE DE PARIS	ACHET LE GRAND	SIESA	G171E	B.D'YSKI																																					2	

Programme de renouvellement patrimonial des réseaux - "SIESA"

Commune	Adresse	Linéaire	Diamètre	Motif	Observations
SIESA Ervillers	rue de Mory	370 ml	100	casse réseau	Fuite sous RD non réparée
SIESA Bapaume	Rue de l'Hermitage	340 ml	100	renforcement et extension	devis du 02/2014
SIESA Bapaume	Rue de l'Hermitage	70 ml	40/50	extension	devis du 08/2015
SIESA Foncquevillers	rue Haute	1000 ml	80 / 60	Fuites récurrentes	
SIESA Bapaume	rue F Faure	180 ml	80	Fuites récurrentes	

